

فصل دوازدهم

نصب و لوله‌کشی جعبه‌ی آتش‌نشانی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- مشخصات جعبه‌ی آتش‌نشانی را توضیح دهد؛
- ۲- درباره‌ی محل نصب جعبه‌ی آتش‌نشانی توضیح دهد؛
- ۳- شیلنگ قرقه (هوزریل) را شرح دهد؛
- ۴- مشخصات لوله‌های آتش‌نشانی را بیان نماید؛
- ۵- جعبه‌ی آتش‌نشانی را نصب و لوله‌کشی کند.


۱۲- نصب و لوله‌کشی جعبه‌ی آتش‌نشانی

سانتی‌متر است که در داخل آن یک قرقه، یک سرلوله و یک رشته لوله‌ی نواری (۲۰ متری) قرار دارد. متعلقات جعبه‌ی آتش‌نشانی با توجه به انشعاب سیستم لوله‌کشی آتش‌نشانی در اندازه‌های $1\frac{1}{2}$ یا $2\frac{1}{2}$ می‌باشند. انتخاب اندازه‌ی خروجی با توجه به نوع مواد موجود و میزان آن در ساختمان انجام می‌گیرد.

شکل ۱۲-۱ یک جعبه‌ی آتش‌نشانی و متعلقات آن را نشان می‌دهد.

از ابزارهای مهم و موردنیاز ساختمان‌ها و انبارهای بزرگ برای اینمنی و پیش‌گیری از حریق و آتش‌سوزی جعبه‌ی آتش یا فایرباکس^۱ و شیلنگ قرقه را می‌توان نام برد. سیستم لوله‌کشی آتش‌نشانی یک ساختمان در هر طبقه دارای یک یا چند انشعاب (با توجه به وسعت ساختمان) است که ممکن است به جعبه‌ی آتش‌نشانی یا شیلنگ قرقه متصل شوند.

۱- جعبه‌ی آتش‌نشانی
جعبه‌ی آتش‌نشانی یک جعبه به ابعاد $85 \times 80 \times 20$.

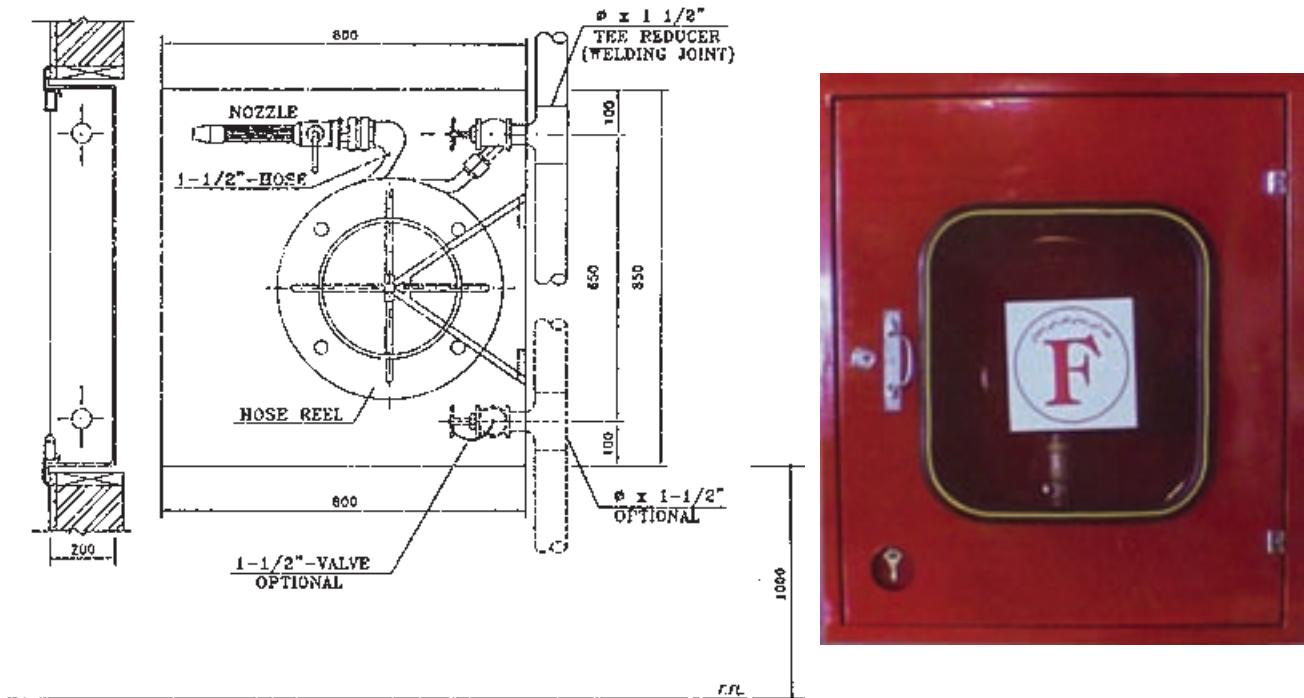

شکل ۱۲-۱- جعبه‌ی آتش‌نمانی و متعلقات آن

دیوارها نصب نگردد تا در موقع لازم به سهولت بتوان از آن استفاده کرد. اصولاً جعبه‌ی آتش‌نمانی را در محل پله‌های فرار، پاگردان، درب‌های ورودی ساختمان و راهروها نصب می‌کنند.

شکل ۱۲-۲ موقعیت تجهیزات آتش‌نمانی را نشان می‌دهد.

۱-۱۲-۱- محل نصب جعبه‌ی آتش‌نمانی
جعبه‌ی آتش‌نمانی حداکثر به ارتفاع ۱/۱ متر از کف ساختمان بر روی دیوار یا داخل دیوار نصب می‌گردد. محل نصب باید طوری باشد که قابل مشاهده‌ی همگان بوده و در پشت



شکل ۱۲-۲- محل نصب تجهیزات آتش‌نمانی

انعطاف باشد.

شیلنگ قرقه‌ها در سه نوع ثابت، گردان و گردان تو دیواری ساخته می‌شوند. نوع گردان امکان گردش ۱۸۰ درجه‌ای قرقه را فراهم می‌سازد و نسبت به نوع ثابت انعطاف بیشتر در کشیدن


۱۲-۲- شیلنگ و قرقه (هوزریل)

شیلنگ و قرقه دارای لوله‌ای بلند با قطر کم و غیرقابل نفوذ است؛ قطر آن ۲۰ میلی‌متر و طول آن ۲۰ متر است. لوله را بر روی قرقه‌ی مخصوصی می‌پیچانند، بنابراین لوله باید دارای

را نشان می دهد.


لوله ایجاد می کند.

شکل های ۱۲-۳، ۱۲-۴ و ۱۲-۵ انواع شینلگ قرقره

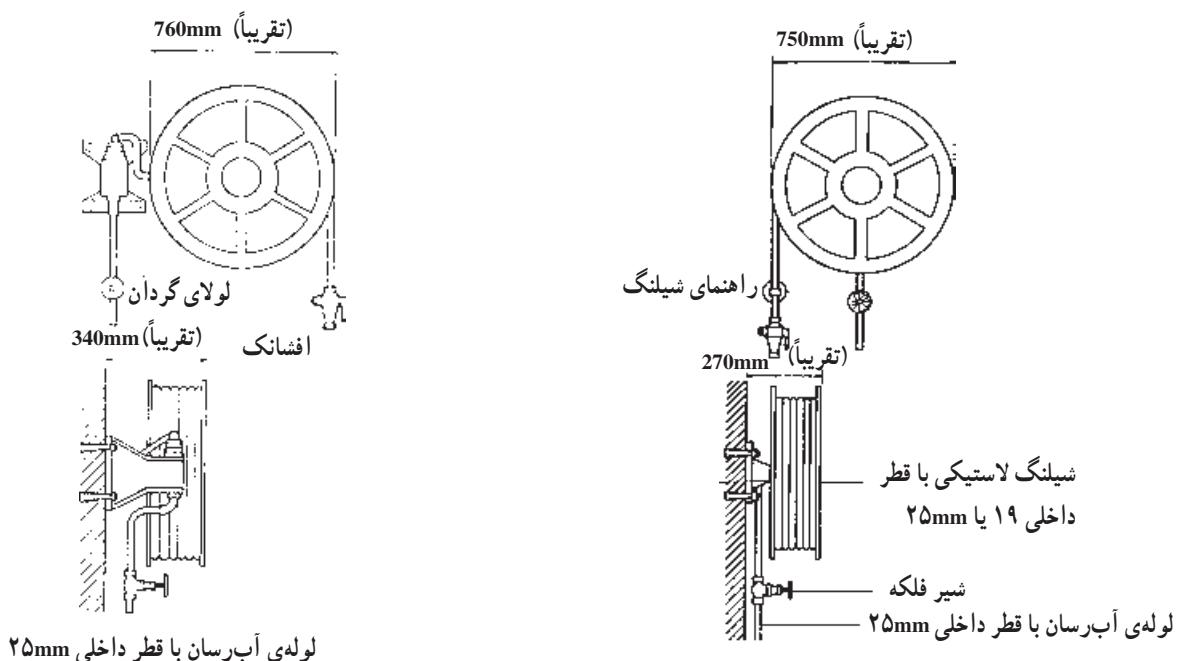

شکل ۱۲-۴ - شینلگ قرقره‌ی نوع گردان

شکل ۱۲-۳ - شینلگ قرقره‌ی ثابت

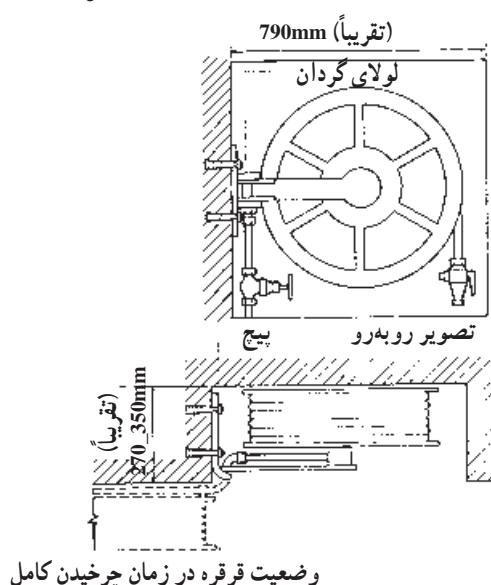

شکل ۱۲-۵ - شینلگ قرقره‌ی نوع گردان تودیواری

- ۱- در محل قابل دسترس در هر طبقه نصب شود و تمام اتاق‌ها را در طبقه پوشش دهد.
 - ۲- در محل‌های خروجی اضطراری نصب شود.
 - ۳- در جایی نصب شود که مانع حرکت نباشد.
- ۱- ارتفاع نصب حداقل ۱/۱ متر از کف باشد.
- ۲- جعبه‌ی آتش‌نشانی توسط افراد آموزش دیده مورد مقایسه‌ی جعبه‌ی آتش‌نشانی و شینلگ قرقره است.
- ۳- دبی یا میزان آب خروجی در جعبه‌ی آتش‌نشانی بیشتر

۱۲-۲-۱ - محل نصب شینلگ قرقره

۱- در محل قابل دسترس در هر طبقه نصب شود و تمام

اتاق‌ها را در طبقه پوشش دهد.

۲- در محل‌های خروجی اضطراری نصب شود.

۳- در جایی نصب شود که مانع حرکت نباشد.

۲- آزمایش بعد از هر کارکرد؛

۳- آزمایش ماهانه.

برای آزمایش از یک سر لوله‌ی دارای شیر کنترل استفاده می‌شود به طوری که لوله‌ها را به هم وصل کرده و فشار را به ۶ bar می‌رسانیم. در شروع کار فشار را کم کم اضافه می‌کنند تا میزان تحمل لوله مشخص شود. هرگونه خرابی باید توسط یک مداد شمعی علامت زده شود و کوپلینگ‌ها از نظر کجی و شکستگی واشرها کنترل شود.

۱۲-۳-۱- خرابی لوله‌ها

علت‌های اصلی آسیب‌دیدگی لوله عبارت‌اند از:

۱- ساییدگی

۲- ضربه

۳- مواد شیمیابی

۴- کپک‌زدگی

۱۲-۳-۲- جمع کردن لوله‌ها

۱- روش توپی یا مستقیم: در این روش جمع کردن لوله از یک سر شروع و تا انتهای ادامه می‌باید بدین ترتیب کوپلینگ در مرکز لوله‌ی جمع شده قرار می‌گیرد. از این روش اغلب برای نگهداری لوله در انبار استفاده می‌شود.

۲- روش دولا: در این روش لوله دوبله جمع می‌شود و هر دو کوپلینگ در دسترس بوده و لوله در باز شدن پیچ و تاب کم‌تری می‌خورد و راحت باز می‌شود.

استفاده قرار می‌گیرد ولی افراد غیرمتخصص می‌توانند از شیلنگ فرقه استفاده کنند.

۳- برای استفاده از جعبه‌ی آتش‌نشانی لازم است تمام لوله باز شود ولی در شیلنگ و فرقه باز شدن تمام لوله لازم نیست.

۱۲-۳- لوله‌ها

۱- لوله‌های نواری از دو بخش لایه‌ی خارجی و لایه‌ی داخلی تشکیل شده است. جنس لایه‌ی خارجی برای انعطاف‌پذیری از کتان، پنبه، کنف و پلی استر است که در نوع بافت ساده رشته نخ‌های عرضی (بود) در برابر فشار، و رشته نخ‌های طولی (تار) در برابر سایش و پارگی مقاومت ایجاد می‌کنند. جنس لایه‌ی داخلی از لاستیک است. به‌طور معمول طول لوله ۲۰ متر و قطر لوله $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ می‌باشد. فشار کارکرد این

لوله‌ها ۱۷-۲۲ آتمسفر است.

۲- لوله‌های شیلنگ فرقه از لاستیک تقویت شده‌ی فشار قوی و دارای منجید (نخ‌دار) است و تا ۴۰ آتمسفر فشار را تحمل می‌کند. قطر آن $\frac{3}{4}$ اینچ و ۱ اینچ و طول آن‌ها ۲۰ متر است.

۱۲-۳-۱- آزمایش لوله‌ها

لوله‌ها سه گونه آزمایش دارند:

۱- آزمایش زمان تحويل:

برای مطالعه‌ی آزاد

تجهیزات آتش‌نشانی: در شکل‌های ۱۲-۶، الف و ب نمونه‌هایی از تجهیزات اطفاء حریق برای آشنایی

بیش‌تر آورده می‌شود.



الف—نمونه‌ای از تجهیزات آتش‌نشانی برای آشنایی بیش‌تر هنرجویان

شکل ۱۲-۶

سیستم انگلیسی

۱۱۰۰—لباس نسوز ضدحریق

۱۱۰۲—مدل ۴۵° لیتری

۱۱۰۴—سلوله‌ی کف‌پاشی سبک

۱۱۰۶—مدل ۲۲۵ لیتری

۱۱۰۸—مدل ۹۰° لیتری

۱۱۱۰—فوگ نازل مه‌پاش

۱۱۱۲—پنج راهی

۱۱۱۴—سیامی جمع کننده

۱۱۱۶—نازل مخصوص قرقه‌ی آتش‌نشانی

۱۱۰۱—سلوله‌ی کف‌پاش مدل ۲۲۵ لیتری

۱۱۰۳—مدل ۹۰° لیتری

۱۱۰۵—توربکس کفساز دستگاه کفساز متغیر INDUCTOR

۱۱۰۷—مدل ۴۵° لیتری

۱۱۰۹—دستگاه کفساز MOBILE FOAM

۱۱۱۱—چهار راه ساده

۱۱۱۳—دو راهی

۱۱۱۵—سه راهی پخش کننده

۱۱۱۷—شیر فلنچ دار انگلیسی

کوبلینگ شیلنگ خور مدل گوشواره‌ای

۱۱۱۹—اندازه... $\frac{3}{4}$

۱۱۱۸—اندازه $\frac{1}{2}$

۱۱۲۰—اندازه..... $\frac{1}{2}$

۱۱۲۲—تبدیل مادگی

۱۱۲۴—جعبه‌ی فابریکس کامل آتش‌نشانی

سیستم آلمانی

۱۲۰۰—آچار شیر زمینی (پایه هیدرات) اینچی

۱۲۰۲—کوبلینگ در اندازه‌های ۱، ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴

۱۲۰۴—فوگ نازل متغیر انگلیسی و آلمانی

۱۲۰۶—شیر مخصوص آتش‌نشانی ۱/۵، ۲، ۵، ۲/۵ اینچی

۱۲۰۸—دوراهی جمع کننده (سیامی)

۱۲۱۰—کلاه مخصوص آتش‌نشانی و اینچی

۱۲۱۲—شیلنگ P.V.C. ۱/۵ اینچی

۱۲۰۱—آچار شیر زمینی (پایه هیدرات) اینچی

۱۲۰۳—نازل شیردار جتی، ۱ و ۱/۵ اینچی

۱۲۰۵—سوپاپ اطمینان مکش

۱۲۰۷—لباس عملیاتی اطفا، حریق

۱۲۰۹—مانیتور متحرک مخصوص پالایشگاهها

۱۲۱۱—شیلنگ نخ برلون در سایزهای ۱، ۱/۵، ۲ اینچی و غیره

به طوری که سوراخ‌ها از طرفین جعبه ۱۰ سانتی‌متر فاصله داشته باشد.

۴- جعبه‌ی آتش‌نشانی را بر روی دیوار و در جایی که محل قرارگیری شیر آتش‌نشانی می‌باشد قرار دهید و آن قدر جایه‌جا نماید تا انشعاب لوله‌ی آب دقیقاً مقابله سوراخ تعییه شده قرار گیرد و جعبه‌ی آتش‌نشانی کاملاً صاف و تراز باشد. لازم به ذکر است که فاصله‌ی وجه پایینی جعبه‌ی آتش‌نشانی از کف تمام شده باید در حدود ۱۱ سانتی‌متر باشد. پس از اطمینان از وضعیت‌های ذکر شده توسط مازیک سوراخ‌های ایجاد شده بر صفحه‌ی پشت جعبه را به دیوار انتقال دهید.

۵- پس از علامت‌گذاری و بعد از کنار گذاردن جعبه، با چکش و سنبه‌نشان بر روی علامت‌ها ضربه‌ای بزنید تا اثر آن بر روی دیوار بماند. (برای این‌که در موقع سوراخ‌کاری نوک متنه سُرخورد)

۶- پس از بستن متنه الماسه‌ی نمره ۸ به سه نظام دریل، علامت‌ها را متناسب با طول پیچ‌ها سوراخ کنید.

۷- بعد از سوراخ‌کاری تعداد چهار عدد رول‌پلاک درون سوراخ‌ها قرار دهید و با ضربات چکش آن‌ها را هم سطح دیوار بکنید.

۸- با قرار دادن جعبه‌ی آتش‌نشانی بر روی دیوار و جایه‌جا کردن آن، به طوری که سوراخ‌هایی که در پشت صفحه ایجاد شده و رول‌پلاک‌ها بر روی هم منطبق شوند، به وسیله‌ی پیچ‌گوشی پیچ‌ها و واشرهای تخت فلزی را از داخل جعبه محکم کنید. به وسیله‌ی تراز بنایی صاف بودن جعبه را کنترل کنید.

۹- پس از نصب جعبه بر روی دیوار، با پیچیدن مقداری خمیر و کنف بر روی دندنه‌ی شیر زاویه‌ای آن را به لوله‌کشی متصل کنید به طوری که انشعاب (سر شیلنگ) شیر به سمت پایین قرار گیرد.

۱۰- شیر فلکه‌ی اصلی را باز کنید تا آب در درون لوله جریان یابد. سپس محل اتصال شیر به لوله‌ی آب را از نظر نشت کنترل کنید.

۱۱- یک سر کوپلینگ را به شیر وصل کنید.

۱۲- قرقره، لوله و سرلوله را در جعبه قرار دهید و آن را قفل کنید. کلید را در محل مخصوص قرار دهید.

۱۲-۴- دستور کار شماره ۱۲: نصب و لوله‌کشی جعبه‌ی آتش‌نشانی

مواد و وسایل موردنیاز


جعبه‌ی آتش‌نشانی با لوازم کامل یک عدد (شیر زاویه‌ای، قرقره، شیلنگ، سر لوله، خمیر و کنف، پیچ و رول‌پلاک ۵ سانتی ۴ عدد، واشر تخت فلزی ۴ عدد)

ابزار مورد نیاز

۱- آچار فرانسه‌ی نمره ۱۵ یک عدد، ۲- آچار لوله‌گیر ۲۰ یک عدد، ۳- دریل ضربه‌ای (چکشی) یک دستگاه، ۴- متنه آهن نمره ۶ یک عدد، ۵- متنه الماسه‌ی نمره ۸ یک عدد، ۶- متنه فلزی ۳ متری یک عدد، ۷- تراز بنایی یک عدد، ۸- چکش فلزی ۵۰۰ گرمی یک عدد، ۹- سنبه‌نشان یک عدد، ۱۰- پیچ‌گوشی دسته بلند یک عدد، ۱۱- قلم ناخنی یک عدد.

مراحل انجام کار


قبل از نصب جعبه باید توجه شود که لوله‌کشی به گونه‌ای باشد که شیر آتش‌نشانی بالا و در سمت لولا، مطابق شکل ۱۲-۱ قرار گیرد.

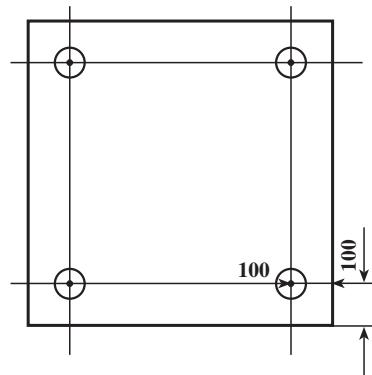

شکل ۱۲-۷

- در صورت سوراخ نبودن محل نصب شیر در جعبه‌ی آتش‌نشانی، پس از اندازه‌گیری، محل نصب شیر را بر روی جعبه مشخص کنید و با قرار دادن جعبه بر روی سندان فلزی بزرگ، به وسیله‌ی قلم ناخنی و چکش، جای شیر را درآورید (دایره‌ای به قطر ۷ سانتی‌متر در محل نصب شیر از بدنه‌ی جعبه جدا می‌شود).
- پس از بستن شیر فلکه‌ی اصلی، دربوش محل نصب شیر آتش‌نشانی را باز کنید.

- به وسیله‌ی دریل دستی و متنه آهن نمره ۶، چهار سوراخ روی صفحه‌ی پشت جعبه، مطابق شکل ۱۲-۷، ایجاد نمایید

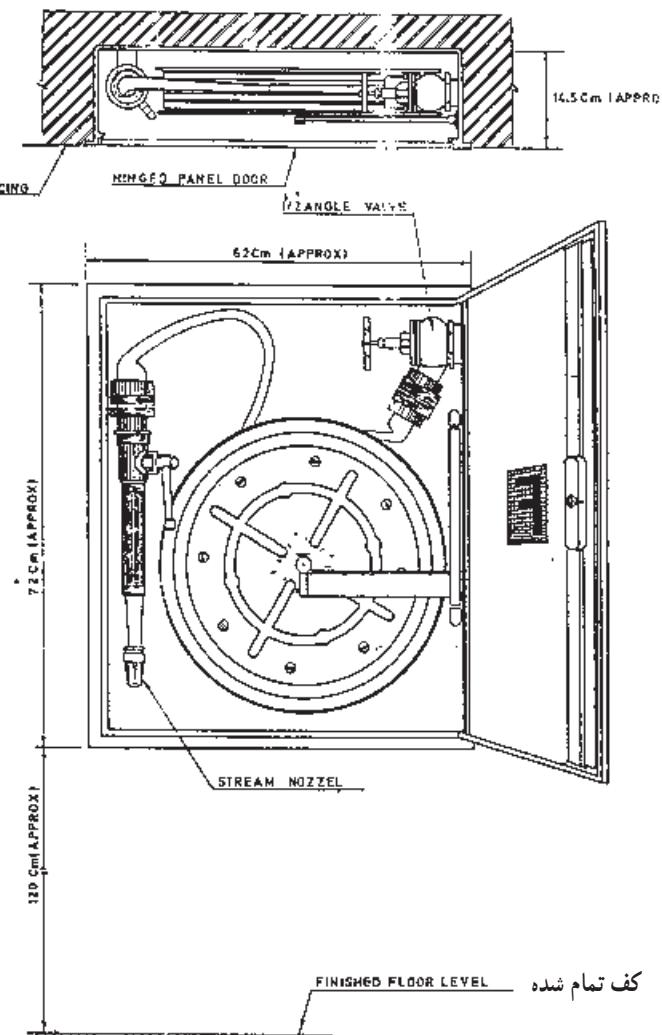

ملک‌های ارزش‌بایی

- ۱- رعایت ارتفاع و اندازه‌ها
- ۲- استحکام نصب
- ۳- آب‌بندی و آزمایش
- ۴- کاربرد درست ابزار و مصالح

هنرآموز:		
هنرجو:		
هدف‌های آموزشی:	شناسنیدن اجزای جعبه و نصب آن	
کار:	نصب و لوله‌کشی جعبه آتش‌نشانی	

شکل ۱۲-۸ - نقشه دستور کار ۱۲-۱