

فصل هشتم

اجرای لوله‌کشی فاضلاب، هوکش و آب باران یک ساختمان

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- اصول اجرایی لوله‌کشی فاضلاب، هوکش و آب باران را توضیح دهد.
- ۲- محل قرارگیری دهانه‌های اتصال شبکه فاضلاب به لوازم بهداشتی را تشریح کند.
- ۳- لوله‌کشی فاضلاب، هوکش و آب باران یک ساختمان را انجام دهد.

۸- اجرای لوله‌کشی فاضلاب، هوکش و آب باران یک ساختمان



شکل ۸-۱

۱-۸- اصول اجرایی

مواردی از اصول اجرایی لوله‌کشی فاضلاب، هوکش و آب باران یک ساختمان در زیر آورده شده است در تهیه این اصول به طور عمده از نشریه شماره ۲-۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها» استفاده شده است. مطالعه نشریه مذکور و مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان تأسیسات بهداشتی را به شما توصیه می‌نماییم.

۱- لوله‌کشی باید تامکن است راست، صاف و در خطوط موازی با دیوارها، سقف‌ها و کف‌های ساختمان در تزدیک به آنها، اجرا شود (شکل ۸-۱).




شکل ۳-۸- لوله ها باید موازی هم و با حداقل فاصله ۵ سانتی متر باشد.



شکل ۴-۸- سوراخ کاری برای عبور لوله فاضلاب

۲- تغییر مسیر لوله در شاخه های افقی نباید با زاویه بزرگ تر از ۴۵ درجه باشد (شکل ۲-۸). تغییر مسیر لوله های هوکشن می تواند با زاویه بزرگ تر از ۴۵ درجه باشد. در شکل تغییر مسیر ۹۰ درجه با استفاده از دو تغییر ۴۵ درجه ایجاد شده است.

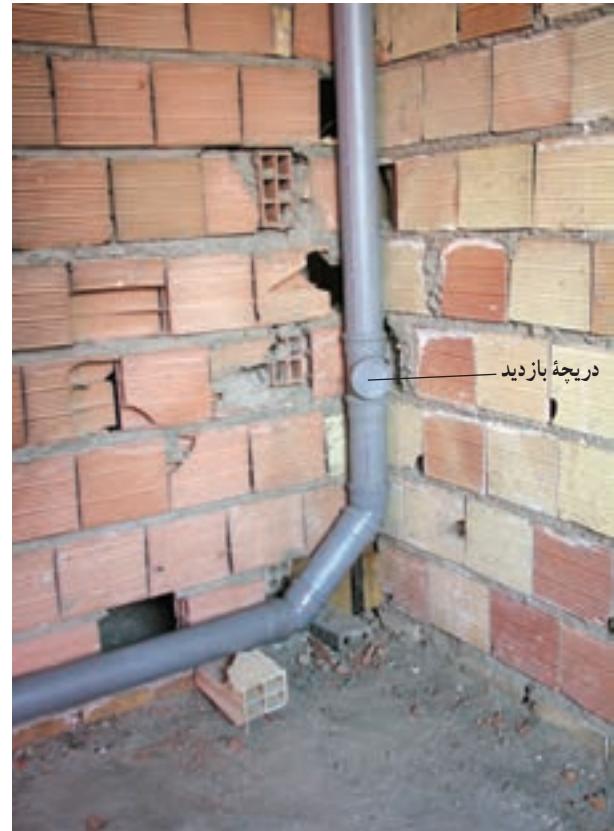

شکل ۲-۸- تغییر مسیر نباید بزرگ تر از ۴۵° باشد.

۳- لوله های قائم فاضلاب و هوکشن باید موازی با هم نصب شوند.

فاصله لوله های فاضلاب و هوکشن با هم و یا با لوله های دیگر و نیز با نزدیک ترین سطوح دیوار دست کم باید ۵ سانتی متر باشد تا امکان دسترسی و تعویض وجود داشته باشد (شکل ۸-۳). لوله های فاضلاب و هوکشن نباید از پنجره ها، درها و دیگر بازشو های ساختمان عبور کند.

۴- پیش از اجرای لوله کشی باید محل و اندازه سوراخ های لازم برای عبور لوله ها در کف، سقف و دیوارها در نقشه های کارگاهی مشخص شود و به تصویب دستگاه نظارت برسد (شکل ۴-۸).



شکل ۸-۶

۵- دهانه‌های باز لوله‌های انشعاب فاضلاب و هواکش که ادامه آنها به بعد موکول می‌شود و یا آنکه بعدها باید به دستگاه متصل شوند، باید بلافاصله پس از نصب لوله با درپوش موقت و مناسب بسته شود (شکل ۸-۵).



شکل ۸-۸- بستن دهانه‌های باز بلافاصله پس از لوله‌کشی

شیب لوله‌ها باید حداقل برابر ارقام زیر باشد :
تا قطر 100 میلی‌متر، 2 درصد
قطر 125 و 150 میلی‌متر، $1/5$ درصد
توجه : شیب در لوله افقی فاضلاب باید بیشتر از 4 درصد باشد.

حداقل شیب در لوله هواکش افقی باید یک درصد باشد.
شیب لوله‌های افقی هواکش باید به سمت نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب باشد.

۷- در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش فاصله دو تکیه‌گاه مجاور حداکثر برابر جدول ۸-۱ باشد.

۸- برای هریک از لوازم بهداشتی یا هر دستگاه دیگری که به شبکه لوله‌کشی فاضلاب متصل می‌شود باید سیفون پیش‌بینی شود.
در سر راه لوله خروجی هیچ‌یک از لوازم بهداشتی نباید بیش از یک سیفون کار گذاشته شود.

۶- لوله‌کشی افقی فاضلاب باید تا ممکن است، با شیب یکنواخت اجرا شود.

شیب لوله‌ها باید همه‌جا در جهت دورکردن فاضلاب از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌ها باشد. شیب بر عکس مجاز نیست (شکل ۸-۶).

جدول ۸-۱- حداقل فاصله دو تکیه‌گاه

لوله افقی (متر)	لوله قائم (متر)	قطر لوله (میلی‌متر)	جنس لوله
$1/8$	3	درهمه قطرها	لوله‌های چدنی سر کاسه‌دار و بدون سر کاسه
$2/4$	3	25 (۱۱ اینچ)	لوله‌های فولادی گالوانیزه
$2/7$	3	32 ($\frac{1}{3}$ اینچ)	
3	$3/7$	40 تا 50 ($\frac{1}{2}$ تا 2 اینچ)	
$3/7$	$4/6$	65 تا 75 ($\frac{1}{2}$ تا 3 اینچ)	
4	$4/6$	100 (۴ اینچ)	

۰/۵	۱/۲	$\frac{1}{2} \text{ تا } \frac{1}{4}$ (۱۱ اینچ)	لوله‌های پلی‌اتیلن
۰/۶	۱/۲	(۵۰ اینچ)	
۰/۵	۱/۲	$\frac{1}{2} \text{ تا } \frac{1}{4}$ (۱۱ اینچ)	لوله‌های پلی‌وینیل کلراید
۰/۶	۱/۲	(۵۰ اینچ)	(PVC)
۰/۹	۱/۸	۷۵ تا ۱۰۰ (۳۴ اینچ)	
۱/۲	۱/۸	(۱۵۰ اینچ)	

۲-۸ - محل قرارگیری دهانه اتصال شبکه

فاضلاب به لوازم بهداشتی

در موقع اجرای لوله‌کشی فاضلاب ساختمان، آگاهی از موقعیت دهانه‌های اتصال شبکه فاضلاب به لوازم بهداشتی ساختمان، ابعاد و اندازه وسایل بهداشتی و چگونگی اتصال آنها به دهانه‌های شبکه فاضلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمان اجرای لوله‌کشی فاضلاب باید ضمن توجه به ابعاد و اندازه مکان نصب وسایل بهداشتی و سرویس‌های مورد استفاده در آن، اطلاعات کافی نیز از وضعیت موجود در بازار داشته باشیم تا بتوانیم با اقدام صحیح و اصولی، لوله‌کشی سرویس‌های بهداشتی را به راحتی و بدون نقص انجام دهیم. در صورت توجه نکردن به موارد ذکر شده و اجرای غیراصولی لوله‌کشی فاضلاب، پس از انجام عمل نازک کاری ساختمان (کاشی کاری دیوارها و کف سرویس‌ها) در زمان نصب سرویس‌های بهداشتی، نه تنها قادر به نصب آنها نخواهیم بود بلکه برای رفع نواقص موجود، متحمل مخارج هنگفتی نیز خواهیم گردید.

ارتفاع نصب سرویس‌های بهداشتی از کف تمام شده، قطر لوله فاضلاب سرویس بهداشتی، ارتفاع لوله فاضلاب از کف تمام شده، ارتفاع لوله آب سرد و آب گرم از کف تمام شده، فاصله سرویس بهداشتی از دیوار جانبی، فاصله وسیله بهداشتی از محور لوازم بهداشتی مجاور آن، فاصله وسیله بهداشتی از دیوار جلوی آن یا درب ورودی و فاصله محور فاضلاب وسیله بهداشتی از دیوار کاشی کاری شده پست آن، از مواردی است که باید به آنها توجه کرد. در جدول ۲-۸ اندازه‌های موارد اشاره شده ذکر گردیده است.

۹- در محل‌هایی که در نقشه نشان داده شده است و در جاهای زیر، حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد، باید دریچه بازدید کار گذاشته شود:

در محل خروج لوله افقی اصلی فاضلاب ساختمان در فواصل ۱۵ متری روی لوله‌های افقی فاضلاب تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر، در فواصل ۳۰ متری برای لوله با قطر بزرگ‌تر در پایین لوله‌های قائم فاضلاب، اگر لوله قائم بیش از دو طبقه ارتفاع داشته باشد در فاصله هر دو طبقه ساختمان (شکل ۲-۸).

حداقل فضای لازم دریچه بازدید برای لوله‌های کوچک‌تر از ۸ میلی‌متر (۳ اینچ) برابر ۳ سانتی‌متر و برای لوله‌های بزرگ‌تر از آن ۴۵ سانتی‌متر است.

روی دریچه بازدید نباید با سیمان، گچ و دیگر مصالح ساختمانی پوشانده شود.

۱۰- لوله‌کشی آب باران ساختمان باید از لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی و لوله‌کشی هواکش در داخل ساختمان کاملاً جدا باشد.

۱۱- در لوله‌کشی آب باران، در نقاط زیر، باید دو خم پیش‌بینی شود:

- زیرهایی از دریافت کننده‌های آب باران بام و در محل اتصال آن به لوله قائم؛

- در ساختمان‌های بلندتر از ده طبقه نیز، باید برای لوله‌های قائم، به تعداد مناسب و در محل‌های مناسب دو خم پیش‌بینی شود، به طوری که فاصله دو خم از ده طبقه بیشتر نشود؛

- هر جا که لوله قائم آب باران به لوله اصلی افقی متصل می‌شود، این اتصال باید به کمک دو خم صورت گیرد.

جدول ۲-۸ - مشخصات سرویس‌های بهداشتی

ردیف	وسیله بهداشتی	بهداشتی از کف تمام شده به سانتی متر	ارتفاع وسیله	حداقل قطر لوله فاضلاب	ارتفاع لوله فاضلاب از کف تمام شده	ارتفاع لوله آب سرد یا لوله‌های آب سرد و گرم از کف	فاصله از محور لوازم	فاصله از دیوار چلو یا در به سانتی متر	فاصله از دیوار جلو یا در به سانتی متر	فاصله از بهداشتی	فاصله از بهداشتی	فاصله از
۱	سینکظرفسوی	۸۵-۹۰	۴۰ میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	۵۰ سانتی متر	-	۱۰۰-۱۱۰ سانتی متر	شیر مخلوط دیواری : شیر پیسوار جهت شیر توکاسه :	-	-	سانتی متر	سانتی متر	فاصله از پشت سر یا محور فاضلاب وسیله بهداشتی از دیوار پشت کاشی شده به سانتی متر
۲	دستشویی	۸۰-۸۵	۳۲ میلی متر ($\frac{1}{4}$ اینچ)	۴۵ سانتی متر	-	۹۰ سانتی متر	شیر مخلوط دیواری : شیر پیسوار جهت شیر توکاسه :	۷۵	۷۶	۴۵	۴۵ سانتی متر	شیر مخلوط توالت : شیر پیسوار جهت تغذیه فلاش تانک :
۳	توات غربی (فرنگی)	۴۰-۴۵	۱۰۰×۸۰ میلی متر (۴×۳)	-	-	-	شیر مخلوط توالت : شیر پیسوار جهت تغذیه فلاش تانک :	۵۰	۷۶	۴۵	۴۵ سانتی متر	شیر مخلوط توالت : شیر پیسوار جهت تغذیه فلاش تانک :
۴	توات شرقی (ایرانی)	-	۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ)	-	-	-	شیر مخلوط توالت : فلاش تانک :	۵۰	۷۶	۴۵	۴۵ سانتی متر	شیر مخلوط توالت : فلاش تانک :
۵	زیردوشی	پاکار : کمی پاکار : کمی پاکار : کمی	۵۰ میلی متر (۲ اینچ)	-	-	-	از کف زیردوشی ۸۵ سانتی متر	۸۰	۷۶	۴۰	-	از کف زیردوشی ۸۵ سانتی متر
۶	وان	۴۵	۴۰ میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ)	۵۱ سانتی متر	-	-	برک وان : ۴۰-۵۰ سانتی متر دوش : ۸۵ سانتی متر	۸۰	۷۶	-	-	برک وان : ۴۰-۵۰ سانتی متر دوش : ۸۵ سانتی متر
۷	کششی	-	۵ میلی متر (۲ اینچ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	بیده	۴۰-۴۵	۳۲ میلی متر ($\frac{1}{4}$ اینچ)	۱۵-۲۰ سانتی متر	-	-	ارتفاع شیرهای پیسوار از کف تمام شده ۱۰-۱۵ سانتی متر	۴۶	۷۶	۴۵	-	ارتفاع شیرهای پیسوار از کف تمام شده ۱۰-۱۵ سانتی متر
۹	پیسوار دیواری	۵۵-۶۵	۴۰ میلی متر ($\frac{1}{4}$ اینچ)	۲۰-۳۰ سانتی متر	-	-	مخزن فشاری ۱۸۰ سانتی متر فلاش والو ۱۲۰ سانتی متر	-	۷۶	۴۵	-	مخزن فشاری ۱۸۰ سانتی متر فلاش والو ۱۲۰ سانتی متر

۳-۸- دستور کار واحد کار : لوله کشی فاضلاب، هوایکش و آب باران یک ساختمان


مدت انجام کار : ۱۲ ساعت (۷۲۰ دقیقه)

مواد لازم

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN100 ۳ متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN100 ۳ متری
۲	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN100 ۱ متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN100 ۵ سانتی متری
۳	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN125 ۳ متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN125 ۳ متری
۴	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN70 ۲ متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN70 ۲ متری
۵	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN50 ۲ متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN50 ۱ متری
۶	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN50 ۵ سانتی متری	لوله پلی بروپیلن یک سرکاسه دار DN50 ۱ متری
۷	زانوی کوتاه ۸۷° نمره ۵° پلی بروپیلن یک سرسوکت	زانوی کوتاه ۸۷° نمره ۵° پلی بروپیلن یک سرسوکت
۸	سه راه ۴۵° نمره ۵۰° پلی بروپیلن	سه راه ۴۵° نمره ۵۰° پلی بروپیلن
۹	زانوی ۴۵° نمره ۵۰° پلی بروپیلن	زانوی ۴۵° نمره ۵۰° پلی بروپیلن
۱۰	سیفون شتر گلوبی نمره ۵° پلی بروپیلن	سیفون شتر گلوبی نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۱	سه راه تبدیل ۴۵° × ۵۰° × ۷۰° پلی بروپیلن	سه راه تبدیل ۴۵° × ۵۰° × ۷۰° پلی بروپیلن
۱۲	سه راه تبدیل ۴۵° ، ۴۵° × ۵۰° × ۱۰۰° پلی بروپیلن	سه راه تبدیل ۸۷° ، ۱۰۰° × ۵۰° × ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۳	سه راه تبدیل ۸۷° ، ۱۰۰° × ۵۰° × ۱۰۰° پلی بروپیلن	سه راه تبدیل ۸۷° ، ۱۰۰° × ۵۰° × ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۴	دریچه بازدید نمره ۵° پلی بروپیلن	دریچه بازدید نمره ۹° نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۵	سه راه بازدید نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن	سه راه بازدید نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۶	تبدیل خارج محور ۱۰۰° × ۱۲۵° پلی بروپیلن	تبدیل خارج محور ۱۰۰° × ۱۲۵° پلی بروپیلن
۱۷	زانوی ۴۵° نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن	زانوی ۴۵° نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن
۱۸	عصایی پشت بام پلی بروپیلن نمره ۱۰۰°	عصایی پشت بام پلی بروپیلن نمره ۱۰۰°
۱۹	زانوی ۴۵° نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن	زانوی ۴۵° نمره ۱۰۰° پلی بروپیلن
۲۰	بسیت دوطرفه لوله نمره ۱۰۰° و ۱۰۰° پلی بروپیلن	بسیت دوطرفه لوله نمره ۱۰۰° و ۱۰۰° پلی بروپیلن
۲۱	پیچ و روپللاک	پیچ و روپللاک
۲۲	ماع شوینده	ماع شوینده
۲۳	بارچه برای تمیز کردن لوله و فینینگ ها	بارچه برای تمیز کردن لوله و فینینگ ها
۲۴	دریبوش تست بوش فیت نمره ۵°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۵°
۲۵	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°
۲۶	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰° و ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰° و ۱۰۰°
۲۷	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°
۲۸	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°
۲۹	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°
۳۰	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°	دریبوش تست بوش فیت نمره ۱۰۰°

ابزار و وسایل مورد تیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله بُر در اندازه های مناسب	از هر کدام یک عدد
۲	دستگاه پنجه زن (نیمار انداز)	یک عدد
۳	گیره تسمه ای لوله گیر	یک عدد
۴	مترا فلزی ۵ متری	یک عدد
۵	تراز بنایی ۵ سانتی متری	یک عدد
۶	چکش فلزی ۳۰° گرمی	یک دستگاه
۷	دریبل چکشی با سه نظام ۱۳ میلی متر	منه الماسه نمره ۷
۸	پیچ گوشتی دسته بلند دوسو	یک عدد
۹	انبر دست	یک عدد
۱۰	کلاه، کفشه ایمنی و عینک محافظتی با شیشه سفید	از هر کدام یک عدد
۱۱	نردبان تاشوی دوطرفه	یک عدد
۱۲	استاپر (دریبوش آزمایش آبیندی کوچک و بزرگ)	به مقدار کافی
۱۳	شیلنگ آب نمره ۱۰° یا ۱۲ میلی متر	شیلنگ آب نمره ۱۰° یا ۱۲ میلی متر

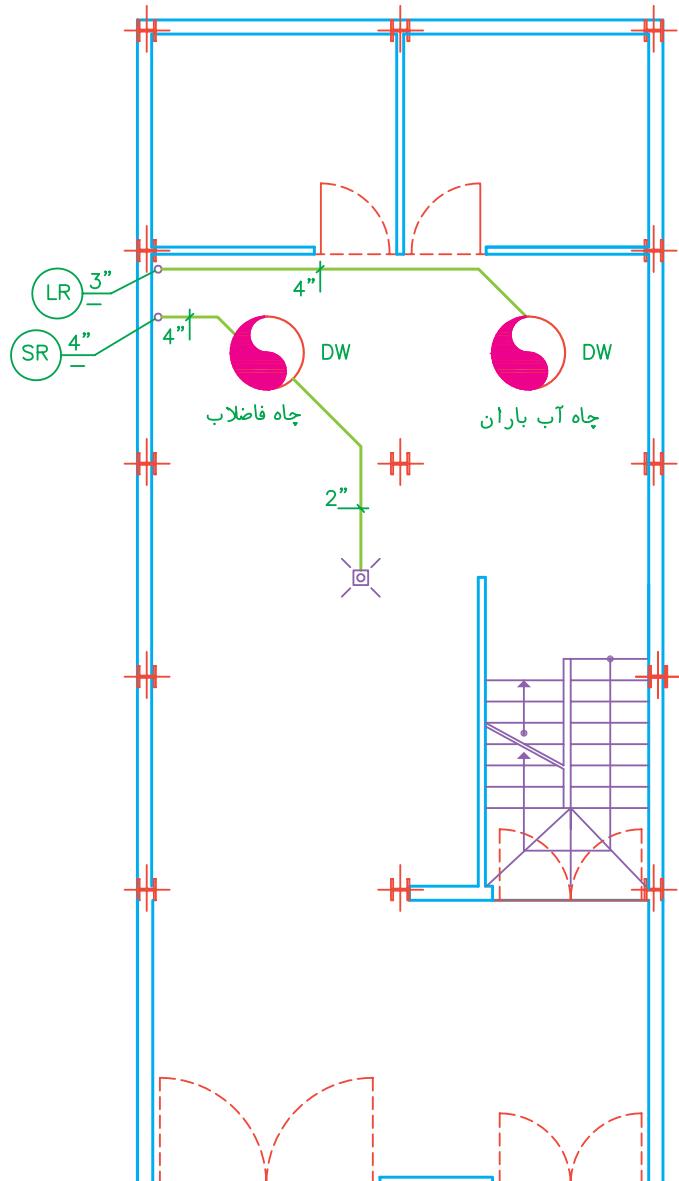


پلان لوله کشی فاضلاب همکف

مقیاس 1/100

شکل ۷_۸_الف_نقشه کار ۱_۸


نقشهٔ جزئیات الف

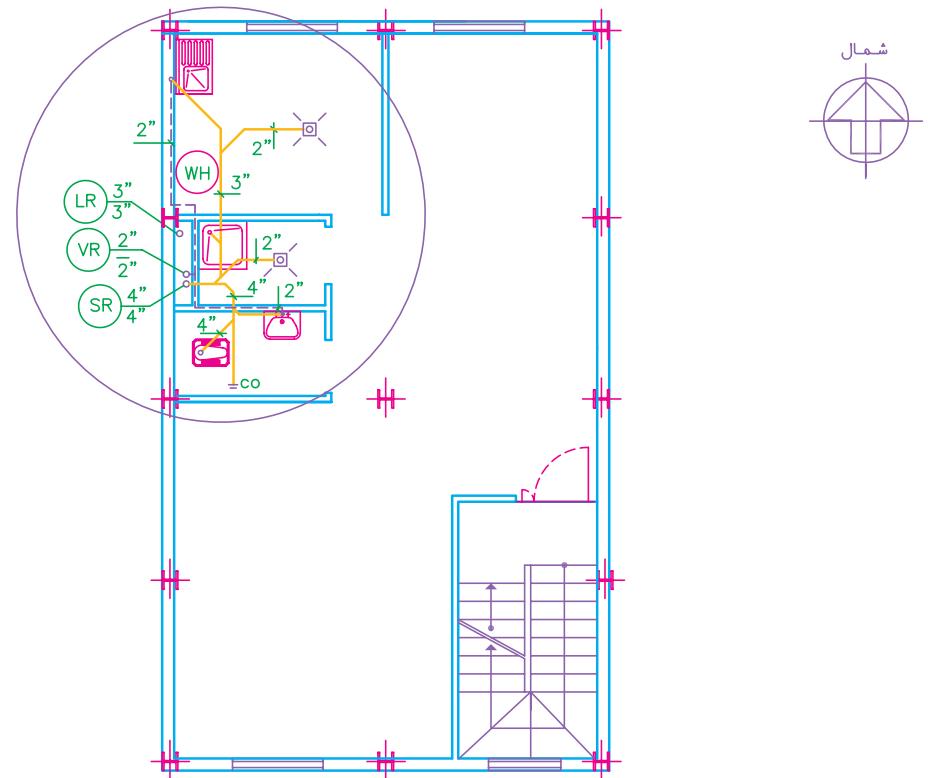

پلان لوله کشی فاضلاب طبقه اول


مقیاس
1/100

نقشهٔ جزئیات الف

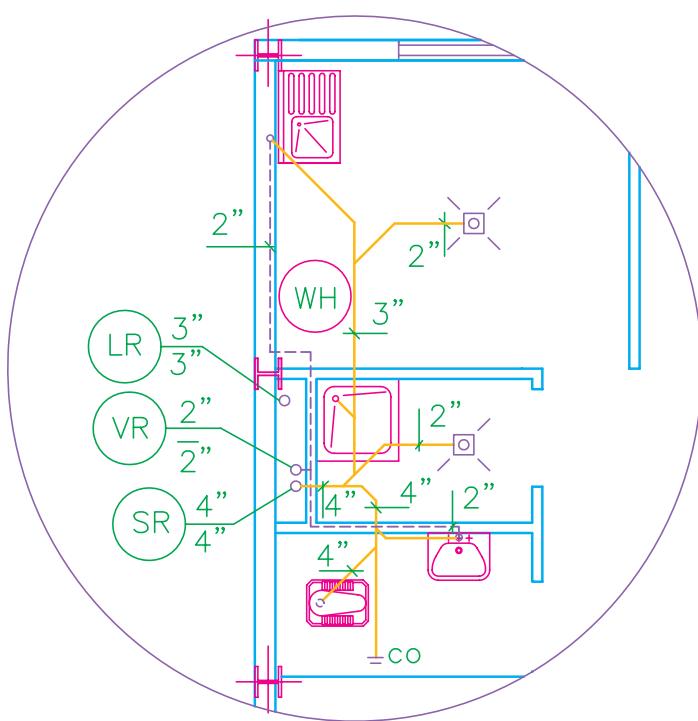

شکل ۸-۷-۸-ب-نقشهٔ دستور کار ۱

نقشهٔ جزئیات ۱۱

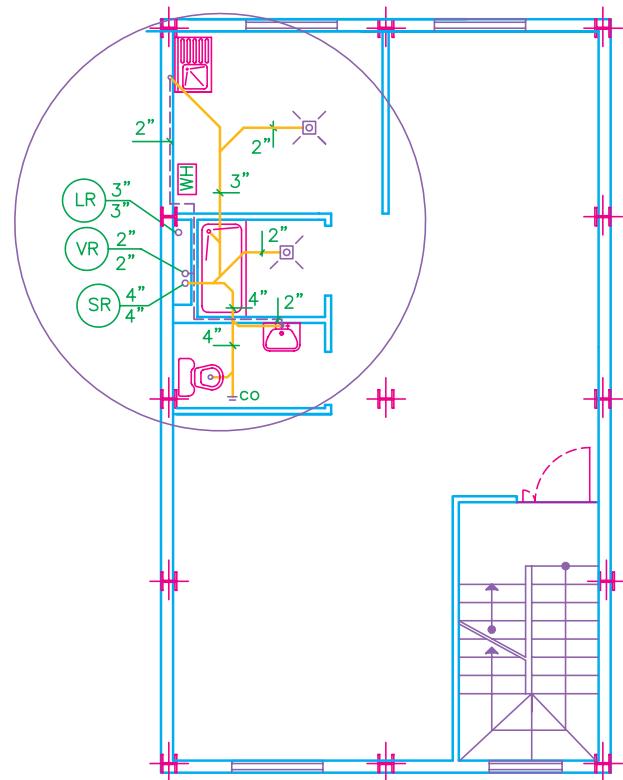


پلان لوله کشی فاضلاب طبقه دوم


1/100

مقیاس

نقشهٔ جزئیات ۱۱

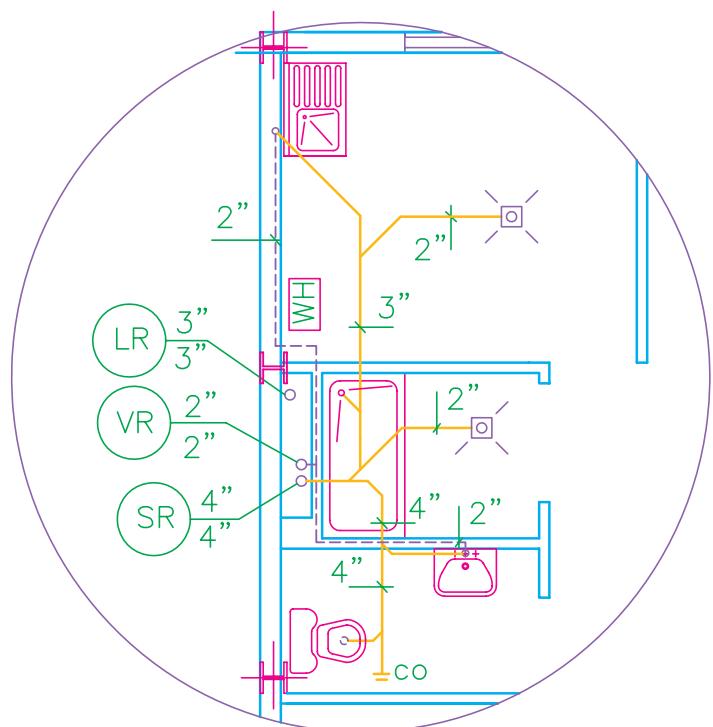

شکل ۷-۸-۸-پ-نقشهٔ کار ۱

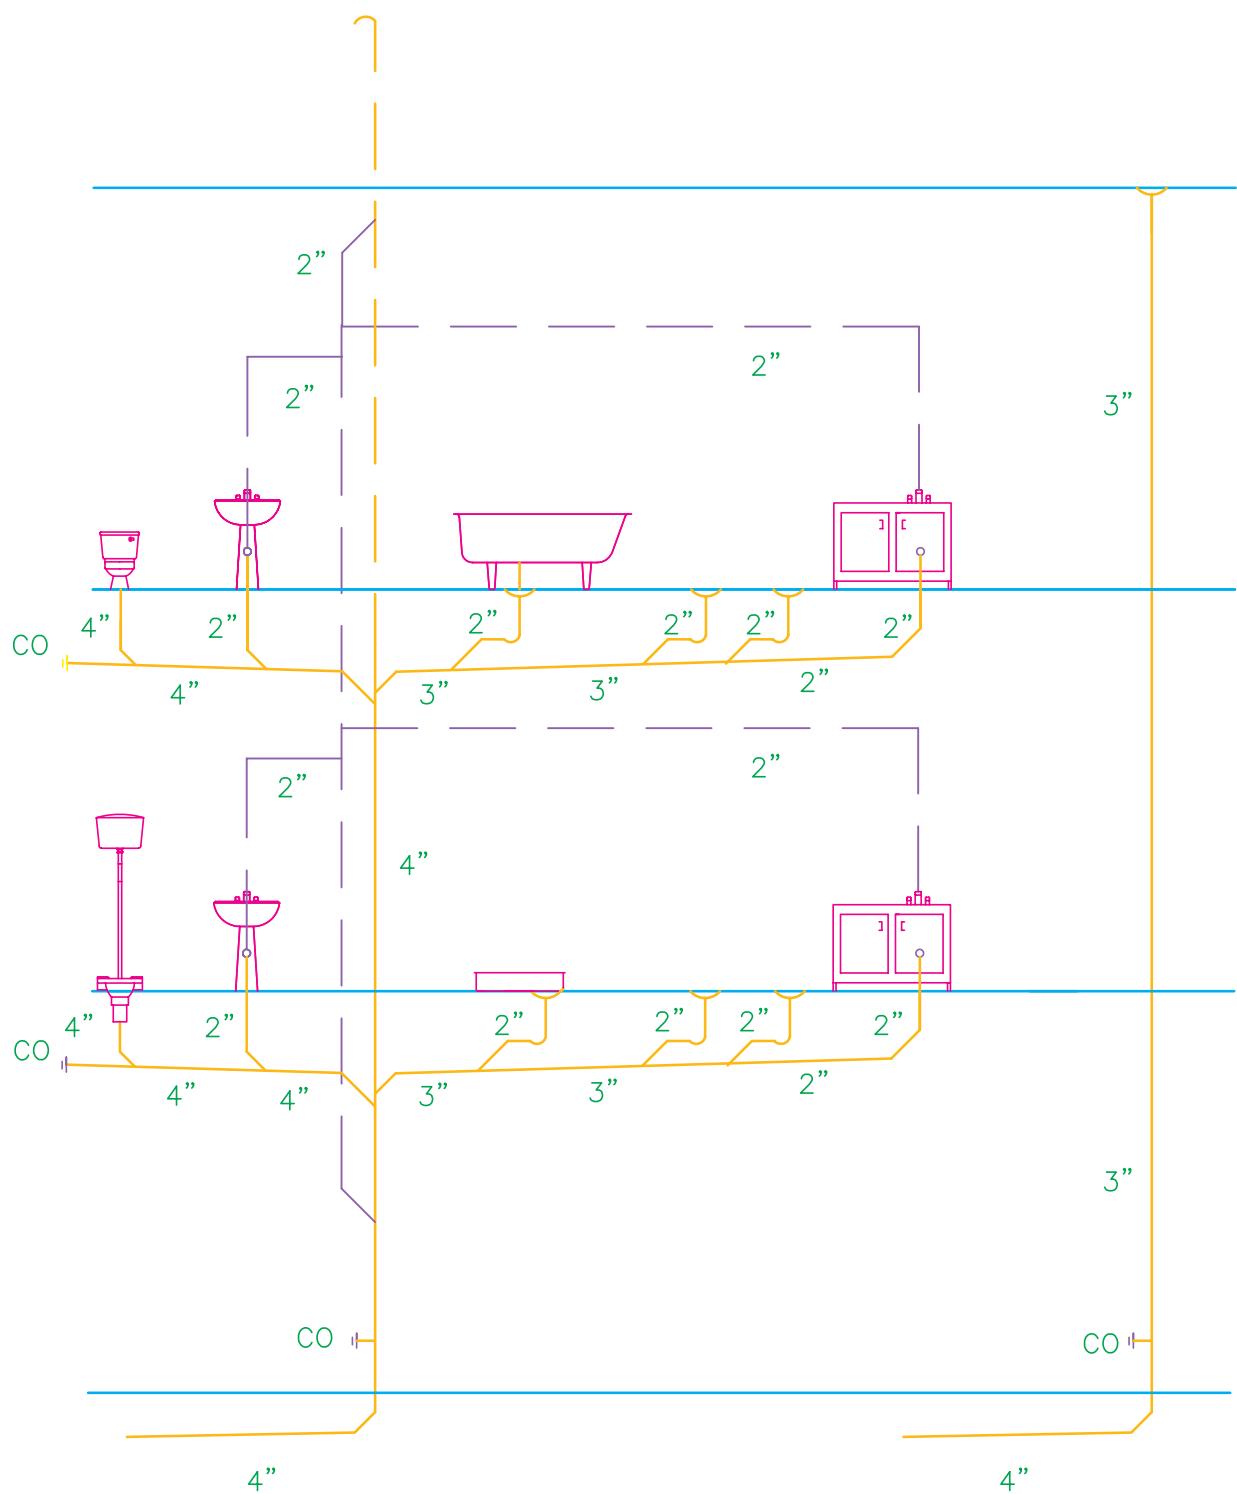

رائیر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هوکش

شکل ۷-۸-ت

- مراحل اجرای کار**
- از لوله و فیتنگ پروپیلن بوش فیت استفاده شود.
- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز را پس از برآورده دقیق آنها از روی نقشه دستور کار از انبار بپردازید.
 - ۲- پروژه توسط گروههای چندنفره اجرا شود.
 - ۳- با هماهنگی هنرآموز کارگاه بین گروههای چندنفره تقسیم کار نمایید.
 - ۴- محل مناسبی از کارگاه را برای اجرای پروژه انتخاب نمایید.
- ۵- در اجرای لوله کشی افقی، شب مناسب را رعایت کنید.
- ۶- پس از اجرای هر قسمت نسبت به مهار آنها اقدام نمایید.
- ۷- پس از خاتمه اجرای لوله کشی، به آزمایش آب بندی.
- ۸- در صورت وجود نشت، برای رفع آن اقدام نمایید.
- ۹- محصول کار خود را به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.
- ۱۰- لوله کشی را تخلیه کنید، لوله ها و فیتنگ ها را از هم جدا کرده و سپس آنها را در محل مناسب خود قرار دهید.
- ۱۱- گزارش کار مربوطه را تهیه نمایید و به هنرآموز کارگاه ارائه کنید.