

واحد یادگیری ۳

شاپیستگی خدمات آتش نشانی

آیا قابه حال پی بوده اید

منابع حریق در پایانه ها چیست؟

هرم حریق چیست؟

هنگام حریق در پایانه چه کارهایی باید انجام شود؟

برای پیشگیری از حریق در پایانه ها باید چه کارهایی انجام داد؟

استاندارد عملکرد

اطفای حریق براساس استاندارد بین المللی (NFPA) با استفاده از تجهیزات اطفای حریق



شکل ۱-۳ نمایی از یک پایانه

مقدمه ۴

آتش در کنار مزایای فراوانی که برای انسان دارد، اگر غیرقابل کنترل باشد و یا ناخواسته ایجاد شود، خطرات زیادی برای زندگی انسان و محیط زیست ایجاد می‌کند. آتش‌سوزی یا حریق یکی از قدیمی‌ترین حوادثی است که می‌تواند در زمانی کوتاه، دارایی و سلامتی افراد را به خطر اندازد. آتش، گازهای سمی تولید می‌کند که باعث سرگیجه و عدم تعادل می‌شود. و به جای آگاه شدن از آتش، به خواب عمیقی فرو روید. حرارت و دود به مراتب می‌توانند خطرناک‌تر از شعله‌های آتش باشند. تنفس در هوای شدیداً داغ می‌تواند به شش‌ها آسیب برساند. پایانه‌ها مکان‌هایی هستند که وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی باعث می‌شود افراد زیادی در معرض خطر قرار بگیرند، بنابراین محافظت از پایانه‌ها در برای خطر آتش‌سوزی و یادگیری اطلاعات اولیه برای اطفای حریق ضروری است. مهم‌ترین وظیفه متصدی اطفای حریق در پایانه‌ها، پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی و استفاده صحیح از تجهیزات اطفای حریق همراه با حفظ خونسردی، و اقدام مؤثر هنگام آتش‌سوزی است. هر روزه پایانه‌های زیادی از انواع حریق زیان می‌بینند. آیا ما واقعاً با خطرات آتش آشنایی داریم؟ تنها زمانی می‌توانیم با حریق مقابله کنیم و آسیب آن را به حداقل برسانیم که طبیعت آتش را درست بشناسیم.

آتش‌نشانی شغل مقدس و قابل احترامی است و آتش‌نشانان افراد فداکاری هستند که حتی جان خود را برای نجات انسان‌ها به خطر می‌اندازند.

آتش‌نشانی شغل مقدس و قابل احترامی است و آتش‌نشانان افراد فداکاری هستند که حتی جان خود را برای نجات انسان‌ها به خطر می‌اندازند.

فعالیت
کلاسی

- ۱ چند مورد از استفاده ناصحیح از وسایل داخل منزل که موجب حریق می‌شود را نام ببرید.
- ۲ چند مورد از دلایل حریق در یک پایانه را نام ببرید.
- ۳ به نظر شما آیا وجود فردی به عنوان متصدی اطفای حریق در پایانه‌ها مورد نیاز است؟ در مورد دلایل خود در کلاس بحث کنید.




حریق چیست؟

حریق چیست؟ چگونه ایجاد می‌شود؟ چه عواملی در شعله‌ورکردن حریق مؤثرند؟
هرم حریق

از نقطه نظر شیمیایی ترکیب سریع ماده سوختنی با اکسیژن را آتش می‌گوییم. اشتعال ناخواسته یا خارج از کنترل، حریق یا آتش‌سوزی نامیده می‌شود. در نظریه‌ای به نام «هرم آتش» چهار عامل اصلی برای ایجاد حریق جمع شوند، آتش پدید می‌آید که به هرم آتش معروف است (شکل ۳-۳). از سوی دیگر می‌توان آتش را با حذف هر یک از این چهار عامل خاموش کرد و یا از شروع آن جلوگیری به عمل آورد.




شکل ۳-۲- واکنش‌های زنجیره‌ای

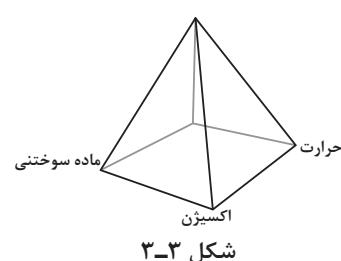

شکل ۳-۳



چهار عامل اصلی آتش گرفتن کبریت را روی اضلاع هرم بنویسید:



شکل ۳-۴

منابع بروز حریق

عوامل زیادی در ایجاد حریق مؤثر است که در دو گروه عمده عوامل طبیعی (مانند رعد و برق) و عوامل غیرطبیعی (هر عاملی که بشر به نوعی در آن دخالت دارد) دسته‌بندی می‌شوند.

جدول ۱-۳- منابع حریق

	تماس مستقیم با شعله: مانند نزدیک شدن شعله به بنزین	۱
	واکنش شیمیایی: واکنش‌هایی مانند ترکیب آب و بعضی از فلزات می‌تواند موجب حریق شود، (مانند ترکیب آب و منیزیم) که به این موارد خصوصاً در اتبارداری باید توجه زیادی شود.	۲
	اصطکاک: گاهی اصطکاک‌های شدید تولید جرقه‌هایی می‌کند، و در صورت وجود ماده سوختنی آتش به وجود می‌آید.	۳
	صاعقه: دارای منبع عظیمی از جریان برق است و با برخورد با یک ماده قابل احتراق موجب آتش‌سوزی می‌شود.	۴
	الکتریسیته: حرارت حاصل از عبور برق از یک ماده رسانا با مقاومت بالا می‌تواند سبب حرارت و آتش شود. مانند یک سیم زخمی یا یک اتصال شل	۵
	انفجار: وجود تراکم بیش از حد ماده سوختنی در حالت بخار گاز به همراه یک جرقه یا شعله کوچک موجب انفجار می‌شود. مانند انفجار کپسول گاز	۶



لیستی از عوامل محتمل ایجاد حریق در کارگاه یا محل آموزش خود را تهیه نمایید و نتایج آن را به صورت اسلاید در سایت ارائه دهید.

در فضای باز با نظارت مربی ذی صلاح مقدار بسیار کمی منیزیم را با آب ترکیب کرده و نتیجه را ببینید.



شکل ۳-۵ محوطه پایانه

تعاریف مرتبط با حریق

برای پیشگیری از حریق دانستن تعاریف مرتبط با حریق که در ادامه آمده بسیار ضروری و مهم می‌باشد.

دماهی اشتعال (شعله زنی)

کمترین دماهی است که جسم جامد قابل تصنیع (مثل نفتالین) یا مایع، بخار کافی جهت ترکیب با هوای روی سطح خود ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که در صورت وجود یک منبع حرارت مانند جرقه یا شعله، شعله موقتی ایجاد خواهد شد (هر چند به صورت معمول این شعله موقت با رسیدن به منبع سوخت، تبدیل به یک احتراق گسترده و پایدار می‌شود).

دماهی احتراق

پایین‌ترین درجه حرارتی است که یک ماده تولید بخار کافی برای اشتعال و ادامه اشتعال می‌نماید. دماهی احتراق معمولاً چند درجه از دماهی شعله زنی بیشتر است.



در فضای باز با نظارت مربی ذی صلاح با مقدار بسیار کمی گازوئیل و نفتالین مفهوم دماهی اشتعال و احتراق را بررسی نمایید.

دقت نمایید که موادی مانند بنزین و نفت بسیار فرار و خطرناک می‌باشند.

دماهی خود احتراقی


کمترین دماهی است که در آن ماده خودبه‌خود و بدون وجود منبع آتش و جرقه، خواهد سوخت. نباید دماهی اشتعال را با دماهی خود احتراقی اشتباه گرفت. در دماهی خود احتراقی حرارت مورد نیاز برای حریق فراهم بوده و نیازی به جرقه یا شعله وجود ندارد.

دماهی ذکر شده، برای هر ماده منحصر به فرد است. مثلاً دماهی خود احتراقی کاغذ ۲۱۸ درجه سانتی گراد و دماهی احتراق بنزین ۲۴۷ درجه سانتی گراد است.



در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صلاح دماهی خوداشتعالی مقدار بسیار کمی از ماده‌ای مانند فسفر را بررسی نمایید.

نگهداری و انبارداری مناسب در پایانه برای پیشگیری از حریق

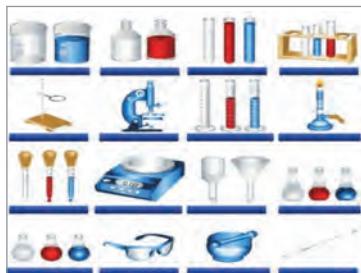

شکل ۶-۳- قفسه مواد شیمیابی
قابل اشتعال

در زمان انبارداری برای جلوگیری از حریق باید سعی نمود که با استفاده از یک سیستم تهویه و خنکساز دما را به زیر این نقطه رساند یا با استفاده از یک سیستم تهویه، گاز تولید شده را از انبار خارج نمود.

فعالیت
کارگاهی



با هماهنگی انجام شده توسط مدیر هنرستان به یک انبار نگهداری کالا در شهر خودتان مراجعه کنید، بررسی نمایید که آیا مواد قابل اشتعال و یا قابل ترکیب خطرناک در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند یا خیر. همچنین وضعیت سیستم تهویه فضاهای حاوی مواد خطرناک را بررسی نمایید.

مراحل احتراق



نمودار ۳-۱ مراحل مختلف احتراق


اطفای حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزی برای جلوگیری از صدمات جانی و اقتصادی اهمیت به سزاوی دارد و با یک اقدام سریع در امر اطفاء نه تنها می‌توان از توسعه آتش جلوگیری به عمل آورد، بلکه با خفه کردن آتش در نطفه، خسارت ناشی از آن را به حداقل رسانید. در نمودار روبرو مراحل مختلف احتراق را نسبت به زمان مشاهده می‌کنید. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اطفای حریق در سه دقیقه اول، بهترین زمان ممکن است.

روش‌های اطفای حریق

جدول ۳-۲- مراحل مختلف احتراق

برگشت حریق	خاموشی	پس نشینی	اوج احتراق	پیشروی شعله	رشد آتش	اشتعال اولیه	در این لحظه آتش بروز می‌کند.
آتش نگرفته برستند می‌توانند سبب حریق مجدد شوند.	در این مرحله آتش خاموش شده است.	ماده سوختنی کم شده و آتش کم کم کاهش می‌یابد.	آتش به بالاترین شدت خود می‌رسد.	آتش به مواد سوختنی سرایت می‌کند و دما به سرعت بالا می‌رود.	ماده سوختنی آهسته می‌سوزد و تولید گاز و دود می‌کند.	در این لحظه آتش بروز می‌کند.	۱
فاز برگشت حریق همیشه وجود ندارد. ولی چنانچه گازهای داغ ناشی از حریق به سوخت یا مواد	خاموشی	پس نشینی	اوج احتراق	پیشروی شعله	رشد آتش	اشتعال اولیه	۲
برگشت حریق	خاموشی	پس نشینی	اوج احتراق	پیشروی شعله	رشد آتش	اشتعال اولیه	۳
آتش نگرفته برستند می‌توانند سبب حریق مجدد شوند.	در این مرحله آتش خاموش شده است.	ماده سوختنی کم شده و آتش کم کم کاهش می‌یابد.	آتش به بالاترین شدت خود می‌رسد.	آتش به مواد سوختنی سرایت می‌کند و دما به سرعت بالا می‌رود.	ماده سوختنی آهسته می‌سوزد و تولید گاز و دود می‌کند.	در این لحظه آتش بروز می‌کند.	۷

با حذف هر یک از اصلاح هرم آتش، حریق از بین خواهد رفت. چهار روش اصلی و اساسی برای خاموش کردن آتش وجود دارد:

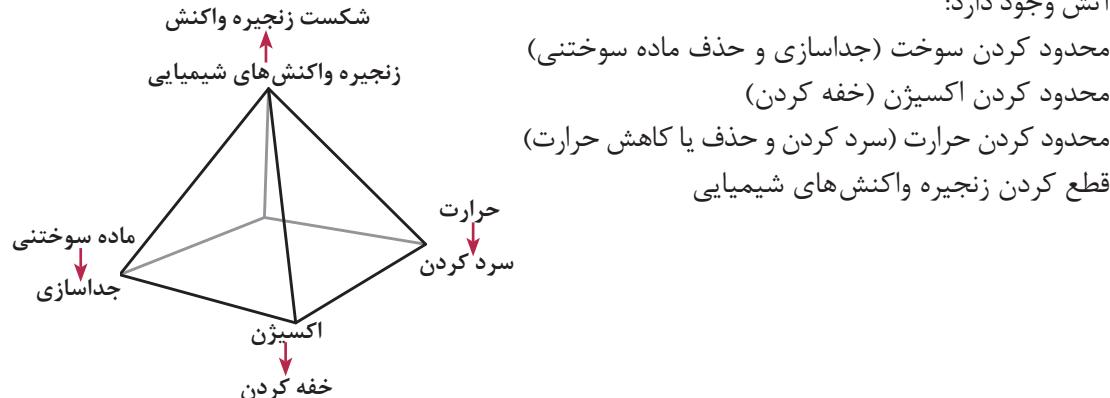

شکل ۳-۷-روش‌های اطفای حریق

فعالیت
کلاسی



در هر یک از موارد زیر، کدام ضلع هرم حریق حذف شده است.

سوخت	گرمای	اکسیژن

طبعه کبریت خیس شده است و با سایش کبریت، شعله ایجاد نمی‌شود.

زمانی که از اتاق آتش گرفته خارج می‌شویم باید درب را پشت سر خود ببندیم.

با تمام شدن و آب شدن شمع، شعله خاموش می‌شود.

برای اطفای حریق کسی که آتش گرفته است او را روی زمین انداخته و پتویی روی آن بیندازیم.

انواع حریق و روش اطفای آنها

لحظات اولیه حریق مؤثرترین زمان جهت اطفای آن است و هرگونه تأخیر در عملیات اطفای حریق، خسارت جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. در واقع زمان اطلاع از شروع آتش و درنتیجه زمان اقدام به اطفای حریق بسیار حیاتی است چرا که در بیشتر موارد آتش به صورت تصاعدی گسترش می‌یابد و درنتیجه خاموش نمودن حریق در لحظات اولیه آن ساده‌تر بوده و لذا احتمال ایجاد خسارت جانی و مالی بسیار کمتر می‌باشد. انتخاب صحیح روش اطفای حریق نیز اهمیت زیادی در مهار آتش دارد. به همین دلیل باید از انواع آتش و روش‌های اطفای مناسب آنها و نیز تجهیزات آتش‌نشانی آگاهی و شناخت داشت.

طبقه‌بندی آتش‌سوزی بر مبنای استاندارد اروپا عبارت است از:

دسته A - جامدات قابل اشتعال (مواد خشک)

دسته B - مایعات قابل اشتعال

دسته C - گازها

دسته D - فلزات قابل اشتعال

دسته E - وسائل الکتریکی (برقی)

دسته F - روغن‌ها و چربی‌های خوراک

فعالیت
کلاسی



با استفاده از جستجو در اینترنت تفاوت طبقه‌بندی آتش‌سوزی بر مبنای استاندارد اروپا و استاندارد NFPA را بیان کنید.

فعالیت
کلاسی



با آتش زدن کمی پودر آهن و نشان دادن پرتاب گدازه‌های حاصل از سوختن و توسعه آتش نوع حریق را مشخص نمایید

جدول ۳-۳- جامدات قابل اشتعال


A: جامدات قابل اشتعال	نوع حریق
مواد جامد و خشک که پس از سوختن از خود خاکستر به جای می‌گذارند.	تعريف
چوب، کاغذ، پلاستیک، لاستیک	مثال
سرد کردن، خفه کردن و شکستن زنجیره واکنش‌های شیمیایی حریق	روش اطفاء
آب، پتوی نسوز یا پودر خشک	مناسب‌ترین ماده خاموش‌کننده



ب

الف

شکل ۳-۸ مناسب‌ترین ماده خاموش‌کننده برای جامدات در حال اشتعال

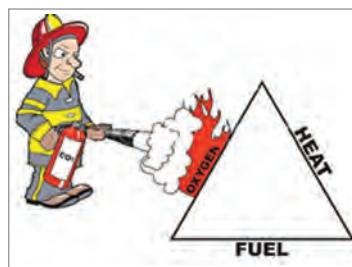


فعالیت
کارگاهی



در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صلاح با استفاده از کمی چوب حریق جامدات ایجاد نموده و با استفاده از انواع کپسول‌های آتش‌نشانی مختلف آن را خاموش نمایید.

جدول ۳-۴- مایعات قابل اشتعال

نوع حریق	B: مایعات قابل اشتعال
تعريف	مایعاتی که در اثر دریافت حرارت مشتعل می‌شوند
مثال	نفت، بنزین
روش اطفاء	خفه کردن
مناسب‌ترین ماده خاموش کننده	کف‌ها و یا پودر خشک شیمیایی

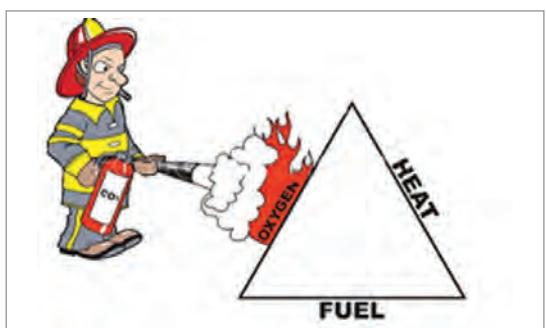

شکل ۳-۹ مناسب‌ترین روش برای اطفای حریق مایعات در حال اشتعال

در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صلاح با استفاده از کمی گازوئیل (بنزین ماده بسیار فرار و خطرناکی می‌باشد) حریق مایعات ایجاد نموده و با استفاده از انواع کپسول‌های آتش‌نشانی مختلف آن را خاموش نمایید. کمی آب روی آن بریزید و اثر آن را بررسی نمایید.

فعالیت
کارگاهی




چرا در اطفای حریق مایعات نفتی از آب استفاده نمی‌شود؟ بحث کنید.

فعالیت
کلاسی



جدول ۳-۵- گازهای قابل اشتعال

C : گازهای قابل اشتعال	نوع حریق
حریق انواع گازهای طبیعی سبک و سنگین	تعريف
گازهای شهری، کپسول گاز	مثال
جداسازی گاز قابل اشتعال، بنابراین در اولین مرحله باید منبع سوخت متصل به حریق قطع شود.	روش اطفاء
پودر خشک شیمیایی	مناسب ترین ماده خاموش کننده

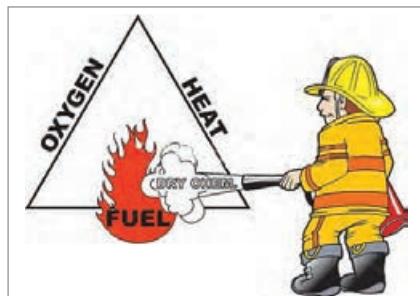

شکل ۳-۱۰- مناسب ترین روش برای اطفای حریق گازهای در حال اشتعال


در فضای آزاد با نظارت مرتبی ذی صلاح با استفاده از یک کپسول مایعات خانگی حریق گازی ایجاد نموده و با استفاده از کپسول آتش نشانی آن را خاموش نمایید.

فعالیت
کلاسی



جدول ۳-۶- فلزات قابل اشتعال

D: فلزات قابل اشتعال	نوع حریق
انواع فلزاتی که با هوا یا آب واکنش شدید می‌دهند.	تعريف
آلومینیوم، سدیم، پتاسیم، منیزیم	مثال
حذف اکسیژن و شکستن زنجیره واکنش‌های شیمیایی حریق	روش اطفاء
پودر خشک شیمیایی	مناسب ترین ماده خاموش کننده

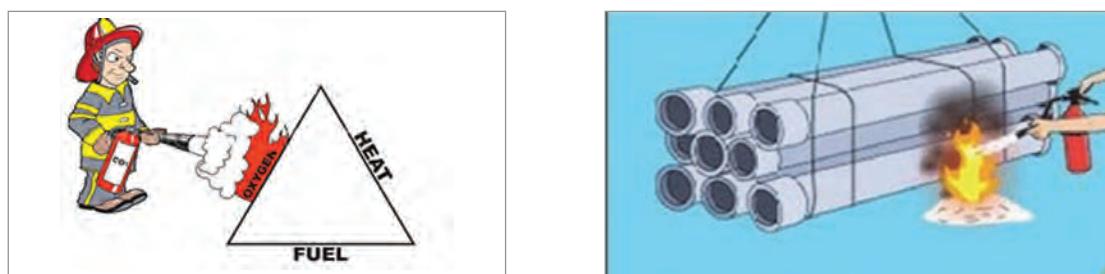

شکل ۳-۱۱ مناسب ترین روش برای اطفای فلزات در حال اشتعال


جدول ۳-۷- تجهیزات الکتریکی قابل اشتعال

E: تجهیزات الکتریکی	نوع حریق
حریق تجهیزاتی که برای راه اندازی و یا بهره برداری آنها، از نیروی الکتریسیته استفاده می شود.	تعریف
تجهیزات مخابراتی، وسایل برقی	مثال
جدا سازی	روش اطفاء
کپسول دی اکسید کربن (می توان از پودر خشک هم استفاده کرد)	مناسب ترین ماده خاموش کننده

ابتدا سیستم برق رسانی محل قطع شود، سپس از کپسول های CO_2 استفاده شود.




شکل ۳-۱۲ مناسب ترین روش برای اطفای حریق تجهیزات الکتریکی در حال اشتعال

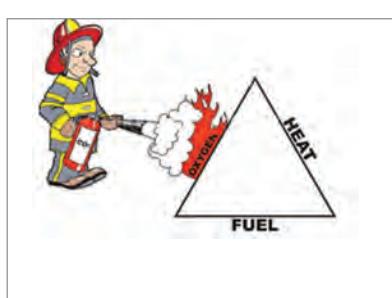

اگر امکان قطع جریان برق نباشد، تحت هیچ شرایطی از کپسول آب برای اطفای حریق استفاده نکنید.



شکل ۳-۱۳ عدم استفاده از کپسول آب در آتشسوزی‌های برقی

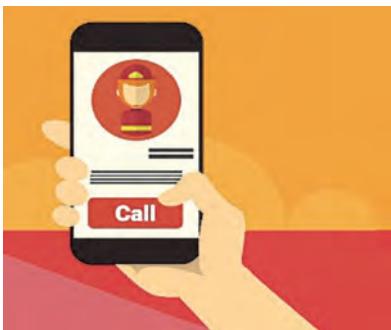

شکل ۳-۱۴ تماس با سازمان آتش‌نشانی

در پایانه‌های انبار مواد شیمیایی استفاده از چه نوع خاموش‌کننده‌ای را پیشنهاد می‌کنید. به نظر شما تعییه چه علائم اینمی در آن ضروری است.

فعالیت
کلاسی



ارزشیابی مرحله اول						
ردیف	مرحله	شرایط آزمون زمان و تجهیزات	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد	سطح شایستگی مورد انتظار	نمره
۱	تعیین نوع حریق	زمان : ۱۰ دقیقه فضای هنرستان تعریف سناریو و تعیین شرایط مورد بررسی توسط هنرآموز	تعیین نوع حریق و منبع آن و روش اطفای آن عدم تعیین نوع حریق	تعیین نوع حریق و براساس منبع حریق و تعیین روش اطفای آن براساس گروه‌بندی حریق	۳	
۲				تعیین نوع حریق و منابع آن		
۱				تعیین نوع حریق		

تجهیزات اطفای حریق

براساس شیوه اطفای حریق، میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی برای اطفاء وجود دارد. انواع این تجهیزات شامل دو گروه عمده می‌باشد:

الف) تجهیزات متحرک

ب) تجهیزات ثابت

تجهیزات متحرک عبارت اند از:

وسایل ساده مانند سطل شن، سطل آب، پتوی خیس و پتوی نسوز آتش نشانی.

خاموش کننده‌های دستی

خاموش کننده‌های چرخدار

خاموش کننده‌های بزرگ خودرویی.

تجهیزات ثابت عبارت اند از:

جعبه اطفای حریق (شیلنگ با آب تحت فشار)

شبکه ثابت خاموش کننده مبتنی بر آب (شبکه افسانه‌ای)

شیرهای برداشت آب آتش نشانی (هايدرانت)

أنواع خاموش کننده‌های دستی

مواد اطفای عمومی که در موقع حریق مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت اند از:

آب: از آب برای خنک کردن و در نتیجه خاموش شدن آتش استفاده می‌شود که به صورت معمول در دسترس می‌باشد.

کف: کف‌ها محلول‌های مایعی هستند که با گسترش بر سطح ماده سوختنی، مانع رسیدن اکسیژن به حریق می‌شوند.

پودرهای شیمیایی: زمانی که پودر شیمیایی روی حریق پاشیده می‌شود، آتش را می‌پوشاند و زنجیره واکنش‌های شیمیایی را قطع می‌نماید.

گاز دی‌اکسید کربن (CO_2): از این گاز برای سرد کردن و همچنین خفه کردن آتش استفاده می‌شود.

هالوژن‌ها: این مواد سنگین تر از هوا هستند و به سرعت روی حریق را می‌پوشاند و مانع رسیدن اکسیژن می‌گردند و از سوی دیگر زنجیره واکنش‌های شیمیایی را قطع می‌نمایند.

امروزه از مواد دیگری مانند خاک، ماسه خشک و پتوی نسوز نیز در اطفای حریق استفاده می‌شود.



شکل ۳-۱۵ انواع خاموش کننده‌های دستی



با هماهنگی انجام شده توسط مدیر هنرستان در یک پایانه حضور یابید و انواع خاموش‌کننده‌ها و محل نصب هر یک را در پایانه بررسی نمایید.

سعی کنید با بررسی دقیق لیستی از نقاطی که خاموش‌کننده ندارند و یا به نظر شما تعدادشان کافی نیست تهیه نمایید و در پایان گزارشی تهیه کرده و در کلاس ارائه دهید.

اساس انتخاب خاموش‌کننده‌ها بستگی دارد به:

- ماهیت مواد قابل اشتعال
- تأثیر خاموش‌کننده بر روی خطرات
- سهولت استفاده از خاموش‌کننده
- مناسب بودن خاموش‌کننده برای محیط مورد استفاده
- سرویس و نگهداری مورد نیاز خاموش‌کننده

جدول ۳-۸- کاربرد انواع خاموش‌کننده

						منبع آتش	گروه آتش
						مواد خشک یا جامدات (چوب، پارچه، پلاستیک)	
						مایعات قابل اشتعال (بنزین، تیغه، گریس)	
						گازهای قابل اشتعال (استیلن، اکسیرن، بوتان)	
						برق و الکتروسیستمه (ادوات برقی، کابل و سیم)	
						مواد غذایی قابل اشتعال (روغن، چربی)	

در فضای آزاد با نظارت مریبی ذی صلاح کمی کاربید را خیس کرده و گاز استیلن حاصله را آتش بزنید و نشان دهید که با آب نمی‌توان آن را خاموش کرد.

فعالیت
کارگاهی



سناریوهای مختلف حریق در یک پایانه را بررسی نموده و برای هریک خاموش کننده مناسب را پیشنهاد دهید.

فعالیت
کارگاهی




دستورالعمل استفاده از خاموش کننده‌ها

در استفاده از خاموش کننده‌ها از روش PASS استفاده کنید.
ضامن را جدا کنید (Pull).

پایه (بن) آتش را با سر پاشنده نشانه بگیرید (Aim).

دسته خاموش کننده را فشار دهید (Squeeze).

به صورت جاروب کردن، آتش را اطفاء کنید (Sweep).

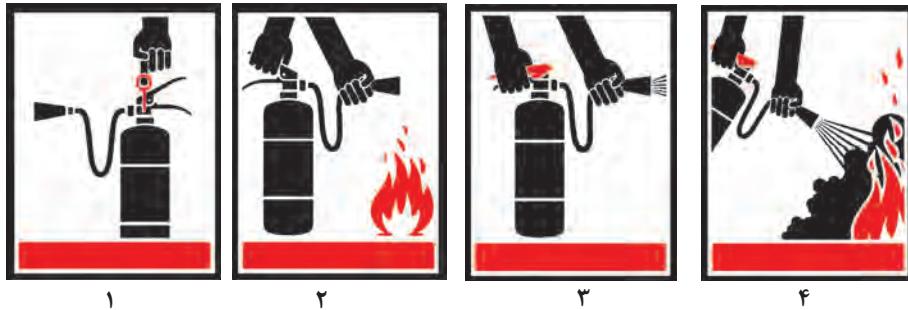

شکل ۳-۱۶ نحوه استفاده از خاموش کننده‌ها

چهار مرحله فوق را به صورت عملی و فردی تمرین نمایید.

فعالیت
کارگاهی



نکات مهم در به کار گیری خاموش کننده های دستی

- خاموش کننده در محل های قابل دید باشد.
- کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود.
- خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از $18/14$ کیلوگرم کمتر است باید طوری نصب گردند که بالاترین نقطه خاموش کننده بیش از $1/53$ متر از سطح زمین فاصله نداشته باشد.
- خاموش کننده هایی که وزنی بیش از $18/14$ کیلوگرم دارند (به جز خاموش کننده های نوع چرخدار) باید طوری نصب شوند که بالای خاموش کننده بیش از یک متر از زمین فاصله نداشته باشند.
- در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از $10/2$ سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.



شکل ۳-۱۷ نکات مهم در به کار گیری خاموش کننده های دستی

تعداد و نوع خاموش کننده ها باید متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد

هنگام مشاهده حریق، خونسردی خود را حفظ نموده و با یک خاموش کننده مناسب به سمت آتش حرکت کنید.

فاصله میان خاموش کننده و محل احتمالی حریق نباید از 23 متر برای حریق جامدات و 15 متر برای حریق مایعات بیشتر باشد.


با توجه به توانایی خاموش کننده، تا جایی که احساس سوزش در پوست خود نمی کنید، (حدوداً $1/5$ متری)، می توان به حریق نزدیک شد.

قبل از اطمینان از خاموش شدن آتش، محل حریق را ترک نکنید.

محل حادثه به آتش نشانان و افراد مسئول واگذار شود تا عملیات اطفاء و اقدامات تكمیلی انجام شود.

شکل ۳-۱۸ جدول نکات مهم در به کار گیری خاموش کننده های دستی

در فضاهای روبرو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید.

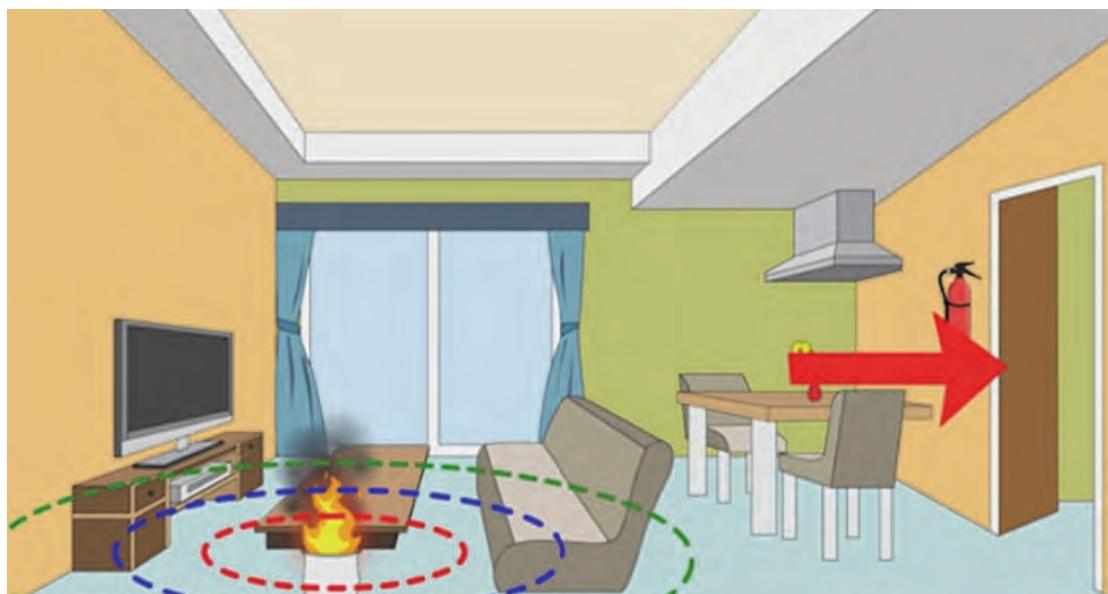

شکل ۳-۱۹

در فضای آزاد با نظارت مربی ذی صلاح بدون روشن کردن آتش با فرض جهت وزش باد مختلف و جهت گسترش حریق، محل ایستادن با خاموش کننده و نیز روش و مسیر فرار را بررسی و به صورت عملی تمرین نمایید.

فعالیت
کارگاهی



با هماهنگی قبلی و با حضور مأمورین سازمان آتش نشانی، به صورت عملی نحوه صحیح استفاده از یک خاموش کننده را تمرین نمایید.

فعالیت
کارگاهی



مانور عملی روشن کردن آتش و اطفای حریق فقط باید زیر نظر مستقیم و با حضور مأمورین سازمان آتش نشانی انجام شود

توجه



جبهه آتش نشانی

در ساختمان‌ها و انبارها لوله‌های مخصوص آتش‌نشانی قرار دارد که به صورت عمودی و یا افقی با حداقل ۱۰/۱۶ سانتی‌متر از زمین تا بالاترین نقطه ساختمان کشیده می‌شود و در هر طبقه یک خروجی قرار داده می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده هر فایرباکس شامل یک جعبه درون آن یک قرقره، یک سروله، یک رشته لوله نواری (۲۰-۲۵ متری) است.




شکل ۳-۲۰ جعبه آتش‌نشانی در ساختمان‌ها

ارزشیابی مرحله دوم							
ردیف	مرحله	شرایط آزمون زمان و تجهیزات	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد	سطح شایستگی مورد انتظار	نمره	
		تعیین تجهیزات اطفاء حریق براساس زمان : ۱۰ دقیقه فضای کارگاه تجهیزات اطفای حریق در اختیار باشد.	تعیین تعداد و نوع تجهیزات اطفای حریق و ارزیابی سلامت آنها و انتخاب برخی از آنها.	تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها و انتخاب خاموش‌کننده متناسب با نوع حریق	تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها	۳	
	۲	تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس زمان : ۱۰ دقیقه فضای کارگاه تجهیزات اطفای حریق در اختیار باشد.		تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها	تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها	۲	
	۱	تعیین تجهیزات اطفاء حریق براساس زمان : ۱۰ دقیقه فضای کارگاه تجهیزات اطفای حریق در اختیار باشد.		تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها	تعیین تجهیزات اطفای حریق براساس دستورالعمل استفاده از خاموش‌کننده‌ها	۱	



مأموران آتش نشانی قصد دارند تا با حذف یکی از اصلاح هرم حریق و سپس انتخاب یک خاموش کننده مناسب حریق ایجاد شده را خاموش کنند. با تشکیل گروههای ۳ نفره، از لحاظ فکری به مأموران آتش نشانی کمک کنید تا آتش را خاموش کنند.

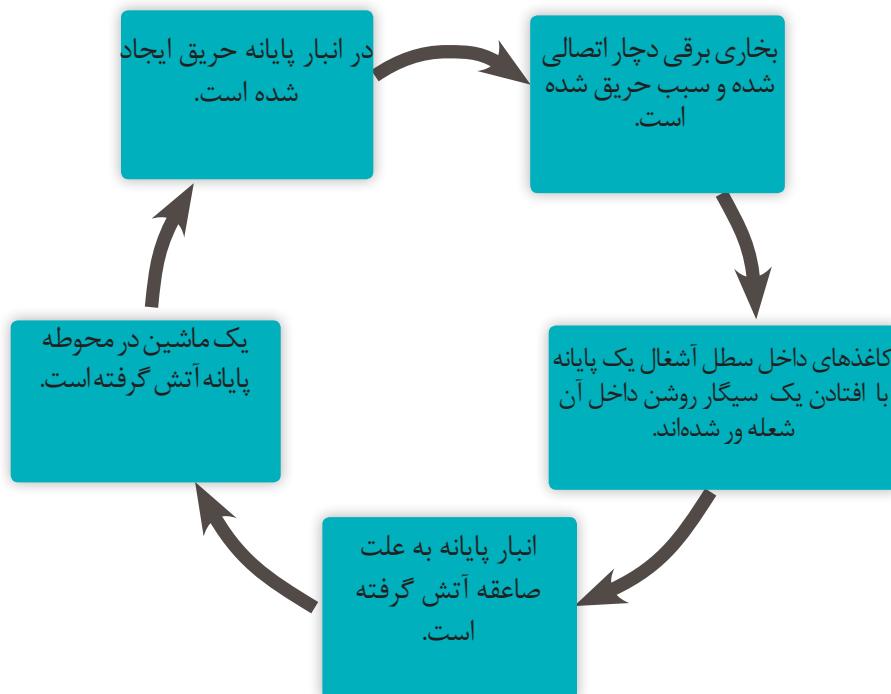

اقدامات ایمنی هنگام آتش گرفتن خودرو

آتش سوزی در خودرو به دلایل نشت بنزین، سوراخ شدن باک، حرارت بیش از حد موتور و ... رُخ می‌دهد. در صورت بروز آتش سوزی در خودرو، با حفظ خونسردی خود مراحل را مطابق جدول ۳-۹ دنبال کنید:



شکل ۳-۲۱

جدول ۳-۹- مراحل اقدامات ایمنی هنگام آتش گرفتن وسیله نقلیه

	<p>با شماره‌های آتش‌نشانی تماس بگیرید و درخواست کمک کنید.</p>
	<p>در صورتی که کپسول آتش‌نشانی در خودرو دارید از آن استفاده کنید در غیر این صورت با ریختن خاک و جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آتش نیز می‌توانید اقدامات اولیه را تا رسیدن نیروهای آتش‌نشانی انجام دهید.</p>
	<p>در صورتی که شخصی داخل خودرو گرفتار شده باشد، با شکستن شیشه وی را بیرون بیاورید.</p>
	<p>برای حفظ ایمنی در شرایط خطر یک دستگاه خاموش‌کننده پودری و گازی حداقل ۳ کیلویی در خودروی خود در دسترس داشته باشید.</p>
	<p>اگر موتور خودرو آتش گرفته، موتور را خاموش و با احتیاط کاپوت را به اندازه قرار دادن سرشینلگ اطفای حریق، بازکنید و با کمک کپسول آتش‌نشانی حریق را خاموش کنید. هیچگاه در کاپوت را به سرعت باز نکنید زیرا سبب برخورد شعله به صورت شما می‌شود.</p>
	<p>اگر صندلی خودرو آتش گرفته، بسته به شرایط، از آب یا خاک یا کپسول آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش، استفاده کنید.</p>

ادامه جدول ۳-۹- مراحل انجام اقدامات ایمنی هنگام آتش گرفتن وسیله نقلیه

	اگر سیم کشی خودرو دچار حریق شده، سریعاً کاپوت را بالا زده، سر باتری را بردارید و با کمک یک تکه کهنه یا لباس مرطوب (در صورت نداشتن کپسول اطفای حریق) آتش را خاموش کنید. تا می‌توانید از کوبیدن پارچه خشک روی شعله خودداری کنید زیرا باعث رسیدن بیشتر اکسیژن به آتش و شعله وتر شدن آن می‌شود.
	اگر آتش‌سوزی خودرو وسعت یافت، درنگ نکنید! ممکن است خطر انفجار بیش از ضرر مادی به شما آسیب برساند. به منطقه‌ای امن و دور از خودرو بروید و منتظر رسیدن کمک بمانید.
	به دلیل احتمال انفجار، افراد را از آتش دور کنید.

در کارگاه و با گروه‌بندی هنرجویان و با استفاده از اتاق اتوبوس موجود در کارگاه، موارد فوق را به صورت ایفای نقش تمرین کنید.

فعالیت
کارگاهی



بارگیری و تخلیه مواد آتش‌گیر



شکل ۳-۲۲ بارگیری و تخلیه مواد آتش‌گیر

یکی از مناطق پرخطر که نیازمند در نظر گرفتن تمام نکات پیشگیری و اطفای حریق است، محل بارگیری و تخلیه مواد نفتی است. در این مکان‌ها مقادیر زیادی مایع قابل اشتعال وجود دارد. اگر بنا به دلایلی مانند اختلال در سیستم برقی خودرو، ماشین دچار حریق شود، مأموران حاضر در محل باید کارهای زیر را انجام دهند:

قطع شیر اصلی آب، گاز و فیوز برق

قطع سیستم بارگیری

هدایت ماشین به محل امن از پیش تعیین شده

اطفای حریق

امداد و نجات

در این عملیات به علت حجم بالای مواد قابل اشتعال، سرعت عملیات نسبت به سایر موارد ارجحیت دارد. با آموزش کارکنان و نصب دقیق و کافی تابلوهای ایمنی می‌توان از فاجعه‌های عظیم جلوگیری نمود.

جدول ۳-۱۰ نکات ایمنی در هنگام بروز حریق در پایانه

	<p>مهمترین اصل، حفظ خونسردی است. بنابراین به عنوان متصدی اطفای حریق در پایانه پیش از هر اقدامی خونسردی خود را حفظ کنید و با صدای بلند دیگران را از حادثه آگاه کنید و بخواهید که محل حریق را با حفظ خونسردی و رعایت نظم و ترتیب ترک کنند.</p>
	<p>در صورت بروز حادثه با ۱۲۵ یا شماره تماس آتش‌نشانی پایانه تماس بگیرید، سپس اگر آموزشی دیده‌اید و احساس خطر نمی‌کنید، برای اطفای حریق تلاش نمایید. همیشه به یاد داشته باشید که حریق‌های کوچک را می‌توان با یک خاموش‌کننده کوچک خاموش کرد حال آنکه ممکن است حریق تا زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به میزانی گسترش یابد که دیگر نتوان آن را کنترل نمود.</p>
	<p>خاموش‌کننده‌های دستی باید درون یک پوشش قرار گرفته و نباید در معرض نور خورشید و یا برف و باران قرار گیرند. خاموش‌کننده‌ها باید همیشه در نزدیک درب خروج قرار گیرند.</p>
	<p>از مسدود کردن مسیرهای خروج اضطراری و راههای دسترسی به وسائل آتش‌نشانی، تابلوی برق، شیر اصلی گاز و ... خودداری کنید. حتی المقدم باید برای هر انبار و ساختمان پایانه دو مسیر خروج در نظر گرفته شود که باید آنها را شناسایی نمایید.</p>
	<p>قبل از شروع اطفای حریق به ایمنی خود و مسیرهای فرار توجه داشته باشید.</p>
	<p>زمانی که مأمورین آتش‌نشانی به محل رسیدند، تجمع ننموده و اجازه دهید کار خود را انجام دهند، زیرا آنها در این امر حرفه‌ای هستند.</p>
	<p>در صورت امکان آن دسته از مواد قابل اشتعالی که هنوز مشتعل نشده‌اند را از محل دور کنید.</p>
	<p>در صورت قطع برق هنگام استفاده از وسائل برقی دستگاه را خاموش کرده و از مدار خارج کنید. دوشاخه لوازم برقی را در صورت استفاده نکردن از برق خارج کنید.</p>

ادامه جدول ۱۰-۳ نکات ایمنی در هنگام بروز حریق در پایانه

	<p>سیم‌ها و دوشاخه تمام تجهیزات برقی را چک کنید تا سیم زخمی و اتصال شل وجود نداشته باشد.</p>
	<p>قطع برق، نخستین و بهترین راه برای اطفای حریق وسایل برقی است.</p>
	<p>برای پیشگیری از بروز انفجار گازها و بخارها می‌توان با استفاده از دستگاه تهویه یا یک حوله نم‌دار از انباسته شدن گازها در محیط‌های بسته جلوگیری کرد.</p>
	<p>در زمان آتش‌سوزی یا دودگرفتگی در پایانه هرگز از آسانسور استفاده نکنید.</p>
	<p>به هنگام آتش‌سوزی در ساختمان‌های چند طبقه پایانه هیچ‌گاه به سمت بالای ساختمان نروید، زیرا دود به سمت بالا حرکت می‌کند، در هنگام فرار درب‌ها را پشت سر خود بیندید.</p>
	<p>چنانچه گرفتار دود یا آتش شدید و نتوانستید از ساختمان خارج شوید، در صورت امکان منفذ در و پنجره را با پارچه یا لباس بیندید.</p>
	<p>زمان حرکت در دود به صورت سینه‌خیز حرکت کنید و با یک پارچه خیس جلوی دهان و بینی خود را بگیرید.</p>
	<p>چنانچه لباس شخصی آتش گرفت، اجازه دویدن را به او ندهید زیرا آتش بیشتر شعله‌ور می‌شود، بلکه او را روی زمین انداخته و پتویی به روی او بیندازید.</p>

ادامه جدول ۱۰-۳ نکات ایمنی در هنگام بروز حریق در پایانه

	یکی از راههای ایمنسازی محل نشت بنزین خودروهای پایانه، ریختن خاک روی محل و جلوگیری از سیگار کشیدن افراد در اطراف آن است. بنابراین بهتر است سطل پر از ماسه و بیل در نزدیکی محل نگهداری خودروهای پایانه نگهداری نمایید.
	لوازم گرم کننده مانند بخاری را با فاصله امنی از لوازم قابل اشتعال مانند پرده قرار دهید.
	از شیلنگ آب (هوزریل) که در محوطه پایانه یا درون ساختمان‌های آن وجود دارد می‌توانید برای اطفای حریق جامدات استفاده نمایید. استفاده از آب برای اطفای حریق مایعات ممنوع است.

دستورات جداول فوق را به صورت یک مانور فرضی و ایفای نقش انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



ارزشیابی مرحله سوم						
ردیف	مرحله	شرایط آزمون زمان و تجهیزات	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد	سطح شایستگی مورد انتظار	نمره
	۳	اطفای حریق به طور کامل با رعایت نکات ایمنی و با دقیقت و انجام اقدامات ایمنی و اطفای حریق، عدم اطفای حریق	از جمله اقدامات ایمنی و اطفای حریق، عدم اطفای حریق	اطفای حریق به طور کامل با رعایت نکات ایمنی و با دقیقت و انجام اقدامات ایمنی و اطفای حریق	اطفای حریق	زمان : ۳۰ دقیقه فضای هنرستان یا در محل آتش نشانی باشد. تجهیزات اطفای حریق در اختیار باشد.
	۲	اطفای حریق با رعایت نکات ایمنی براساس دستورالعمل استفاده از خاموش کننده‌ها				مأمور آتش نشانی نظارت داشته باشد.
	۱	اطفای حریق به صورت ناقص				حریق به صورت ساختگی باشد.

سیستم‌های اعلان حریق

امروزه از دستگاه‌های اعلان حریق به طور گسترده در پایانه‌ها استفاده می‌شود تا ضمن آشکارسازی حریق در سریع‌ترین زمان، خسارت‌های ناشی از حریق به حداقل برسد. همچنین در موقع بروز حریق برای اطلاع دادن به نفرات مستقر در پایانه از این دستگاه‌ها استفاده می‌شود تا ضمن مدیریت بحران حتی‌الامکان از تلفات جانی جلوگیری شود.



شکل ۳-۲۳

برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده می‌شود. بنابراین آشکارسازها به چهار دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

■ آشکارساز حرارتی (Heat Detector)

■ آشکارساز دود (Smoke Detector)

■ آشکارساز شعله (Flame Detector)

■ آشکارساز حرارتی - دودی



شکل ۳-۲۴

آشکارسازها در نقاط و فاصله مناسب درون پایانه نصب می‌شوند، با شناسایی حریق از طریق آشکارسازها، آذیر خطر به صدا درمی‌آید. با شنیدن آذیر حریق، نگهبان و متصدی ایمنی پایانه باید ضمن خارج کردن نفرات پایانه و اطلاع به آتش‌نشانی پایانه یا سازمان آتش‌نشانی با شماره تلفن ۱۲۵، اقدامات لازم را جهت اطفاء انجام دهند.

اصول اولیه شیوه عملکرد انواع آشکارسازها (دود و حرارتی و ...) را از اینترنت جست‌وجو کنید.

فعالیت
کلاسی



با حضور در محل آموزش خود یا یک پایانه، انواع آشکارسازها و محل نصب هر یک را در پایانه بررسی نمایید. سعی کنید با بررسی دقیق لیستی از نقاطی که آشکارساز ندارند و یا به نظر شما تعدادشان کافی نیست، تهیه نمایید.

همچنین یک پنل سیستم اعلان حریق را به صورت عملی بررسی نمایید.

فعالیت
کارگاهی



علام ایمنی

علام ایمنی از کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین روش‌های کنترل و پیشگیری از خطرات هستند. سرعت عمل در زمان حریق بسیار حائز اهمیت است. در پایانه‌ها افراد زیادی مشغول به کار هستند و همچنین ممکن است اغلب این افراد فرصت شناسایی محیط و مسیرهای فرار احتمالی را نداشته باشند. با نصب علام ایمنی اطلاع‌رسانی با سرعت بسیار بیشتری انجام گرفته و در صورت بروز حریق آسیب‌های مالی و جانی کمتری را شاهد خواهیم بود.

کدام یک از تابلوهای شکل زیر را تا کنون در محیط پیرامون خود دیده‌اید؟ در مورد دلیل نصب آنها در محل مد نظر تحقیق کنید.

فعالیت
کلاسی



	<p>ممنوعیت Prohibition</p>	<p>قرمز Red</p>	<p>سیگار نکشید No smoking</p>
	<p>مسیر خروج Escape route شرایط ایمن Safe condition تجهیزات فرار Escape equipment</p>	<p>سبز Green</p>	<p>زنگ اعلام آتش سوزی</p>
	<p>تجهیزات آتش نشانی Fire fightigh equipment</p>	<p>قرمز Red</p>	<p>زنگ اعلام آتش سوزی</p>

شکل ۲-۲۵

پودمان سوم: خدمات آتش نشانی

فعالیت
کلاسی




در جلوی هر علامت معنی آن را بنویسید. و در مورد محل نصب این تابلوها با یکدیگر گفت و گو کنید.



با بررسی یک پلان ساختمان یا پایانه، محل علامت مناسب روی پلان را جانمایی کنید و ارائه نمایید.

فعالیت
کارگاهی



شكل ۳-۲۶ نقاط تجمع ایمن

در پایانه‌ها در هنگام آتش‌سوزی و یا شنیدن صدای آژیر همه نفرات باید به نقاط تجمع ایمن بروند که با علامت رو به رو مشخص شده است.

در این نقاط باید نفرات سرشماری شده تا نفرات غایب شناسایی شده و برای کمک‌رسانی به آنها اقدام گردد.

برای آشنایی همه کارکنان پایانه و بازدیدکنندگان با این نقاط باید چند بار در سال مانور واکنش در شرایط اضطراری و تخلیه و فرار برگزار گردد.

فعالیت
کارگاهی



با مراجعه به محل آموزش خود یا یک پایانه، نقاط ایمن تجمع را شناسایی نمایید. بررسی کنید که آیا تابلوهای ایمنی لازم در این نقاط نصب شده‌اند یا خیر؟

فعالیت
کارگاهی





شکل ۳-۲۷ پایانه مرزی شلمچه

با حضور در محل آموزش خود یا یک پایانه ستاریوهای مختلف حریق را بررسی نموده و حریم امن و نقاط تجمع این را مشخص نمایید.

فعالیت
کارگاهی



با حضور در محل آموزش خود یا یک پایانه، ستاریوهای مختلف مانور واکنش در شرایط اضطراری در برابر حریق را بررسی نموده و وظیفه هر شخص را در این حالت معین نمایید.

فعالیت
کارگاهی



مدیریت بحران

پایانه به خودی خود جایگاهی مهم و استراتژیک است و تأمین آن در سطوح مختلف اهمیت دارد. اما در شرایط دشوار و بحرانی، اهمیت این امر و سطح آن افزایش می‌یابد. در حوادث طبیعی یا سوانح، کار پایانه نیز دستخوش تغییر می‌شود و حفظ و تأمین آن برای تداوم دسترسی و امدادرسانی ضروری می‌نماید. از این رو، پایانه نیازمند آمادگی مدیریت امور خود در این شرایط است. دستورالعمل واکنش فوری و برنامه‌ریزی برای مهار، کاهش و رفع بحران به معنی مدیریت بحران است و این امر باید از پیش در دستور کار تدارکات پایانه باشد.

شرایط جنگی هم شاید کار پایانه را دستخوش تغییر کند. حتی ممکن است اداره آن به دست افراد نظامی بیافتد یا کاربری آن از حالت عادی خارج شود و در انحصار امور نظامی قرار بگیرد. در این شرایط موقعیت استراتژیک پایانه اهمیت دوچندان می‌یابد و کار تدارکات با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

در طول دوره هشت ساله دفاع مقدس در کشورمان چه پایانه‌هایی در معرض خطر قرار داشتند، به چه کاری مشغول بودند؟ چه اقداماتی در تأمین آنها انجام شد، آیا آسیب دیدند و به بازسازی نیاز پیدا کردند؟

تحقیق
کنید



پودهمان سوم: خدمات آتش نشانی

ارزشیابی مرحله چهارم						
ردیف	مرحله	شرایط آزمون زمان و تجهیزات	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد	سطح شایستگی مورد انتظار	نمره
		زمان : ۳۵ دقیقه فرمت گزارش در اختیار باشد، سناریو یا شرایط تعریف شده در اختیار باشد	یادداشت نکات فنی لازم برای مأموران عدم توانایی در یادداشت برداری	تهیه گزارش با جزئیات کامل از نتایج مشاهدات و اقدامات انجام شده براساس فرمت تعیین شده در ارتباط با آتش سوزی	۳	
۱				تهیه گزارش از اقدامات انجام شده براساس فرمت تعیین شده در ارتباط با آتش سوزی	۲	
				تهیه گزارش بدون توجه به فرمت تهیه شده	۱	

ارزشیابی شایستگی خدمات آتش نشانی

شرح کار:

هدایت افراد به نقاط ایمن و ایمن سازی محیط با توجه به شرایط تعریف شده نوع حریق را تعیین کند.
انتخاب تجهیزات مناسب با نوع حریق - اطفای حریق
اطلاع رسانی نکات فنی مورد نیاز به مأموران آتش نشانی

استاندارد عملکرد:

اطفای حریق براساس استاندارد بین المللی (NFPA) با استفاده از تجهیزات اطفای حریق

شاخص ها:

براساس علائم نقاط تجمع ایمن - براساس جداول حریق
بر اساس دستورالعمل استفاده از خاموش کننده ها - براساس فرمت تعریف شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرط:

- محل آزمون: در هنرستان و یا در سازمان آتش نشانی - مدت آزمون: به ازای هر هنرجو ۶۰ دقیقه عملی - ۳۰ دقیقه کتبی)
- اخذ آزمون به صورت انفرادی - مأمور آتش نشانی حضور داشته باشد
- تعیین نقاط تجمع ایمن فرضی با علائم - فرمت ارائه گزارش در اختیار باشد
- هنرآموز با همکاری مأمور آتش نشانی برای هریک از هنرجویان موقعیت یا شرایط مختلف را با مواد مختلف ایجاد کنند.

ابزار و تجهیزات:

تجهیزات اطفای حریق جعبه کمک های اولیه در اختیار باشد

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین نوع حریق	۲	
۲	تعیین تجهیزات اطفای حریق و ارزیابی کیفیت آنها	۲	
۳	اطفای حریق	۲	
۴	تمهیه گزارش	۱	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- انجام مراحل کار با سرعت و دقیق		
	۲- دقیق در تاریخ اعتبار تجهیزات اطفای حریق		
	۳- شهامت کافی برای مواجهه با حالت بحرانی		
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.